

納入仕様書

電熱式LPG蒸発装置

VH-50F

 I.T.O株式会社



作成日：令和2年 9月18日

目次

1. 製品仕様書	
(1) 製品仕様書	2
(2) 組立図	3
(3) 展開接続図	4
(4) 部品表	5
(5) 制御盤姿図	6
(6) 系統図	7
(7) 蒸発器、ドレン抜き詳細図	8
2. 強度計算書	
(1) 強度計算書	9
3. 防爆構造電気機械器具型式検定合格書	18
4. 気化圧力調整弁 (LRC-15J)	
(1) 製品仕様書	20
(2) 組立図	21
(3) 強度計算書	22
5. ボールバルブ (BS-230)	
(1) 製品仕様書	23
(2) 肉厚強度計算書	24
6. 安全弁 (LPR-620S)	
(1) 製品仕様書	25
(2) 肉厚強度計算書	26
(3) 吹出し量計算書	27
7. ボールバルブ (IV-206C)	
(1) 製品仕様書	29
(2) 組立図	30
(3) 強度計算書	31
8. 調整器 (CM-50V)	
(1) 製品仕様書	32
(2) 組立図	33
(3) 強度計算書	34

ベーパーライザー仕様書

型	式	VH - 50F	
蒸発能力		50	kg/H
蒸発方式		瞬間蒸発式	
加温方式		電熱式温水加温方式	
熱源	ヒーター容量	7	kW
	電圧	三相 ・ 200V / 220V	
	定格電流	20.2	A
温水温度制御スイッチ		60 ~ 80 °C (70 °C設定)	
温水過熱防止スイッチ		85 °C	
安全弁設定圧力		0.96 MPa	
気化圧力調整弁設定圧力		0.1 ~ 0.18 MPa	
使用可能入口圧力		0.2 ~ 1.56 MPa	
サーモバルブ		50°C±5°C設定	
接続口径	液入口	15 A	JIS20kフランジ
	ガス出口	20 A	JIS20kフランジ
		一次圧力部	二次圧力部
設計圧力		1.8 MPa	0.98 MPa
耐圧試験圧力		2.7 MPa	2.6 MPa
気密試験圧力		1.8 MPa	0.98 MPa
蒸発器内容積		0.00157 m ³	
外形寸法	幅	448	mm
	奥行	478	mm
	高さ	690	mm
水量		59	ℓ
本体重量		84	kg
運転重量		143	kg

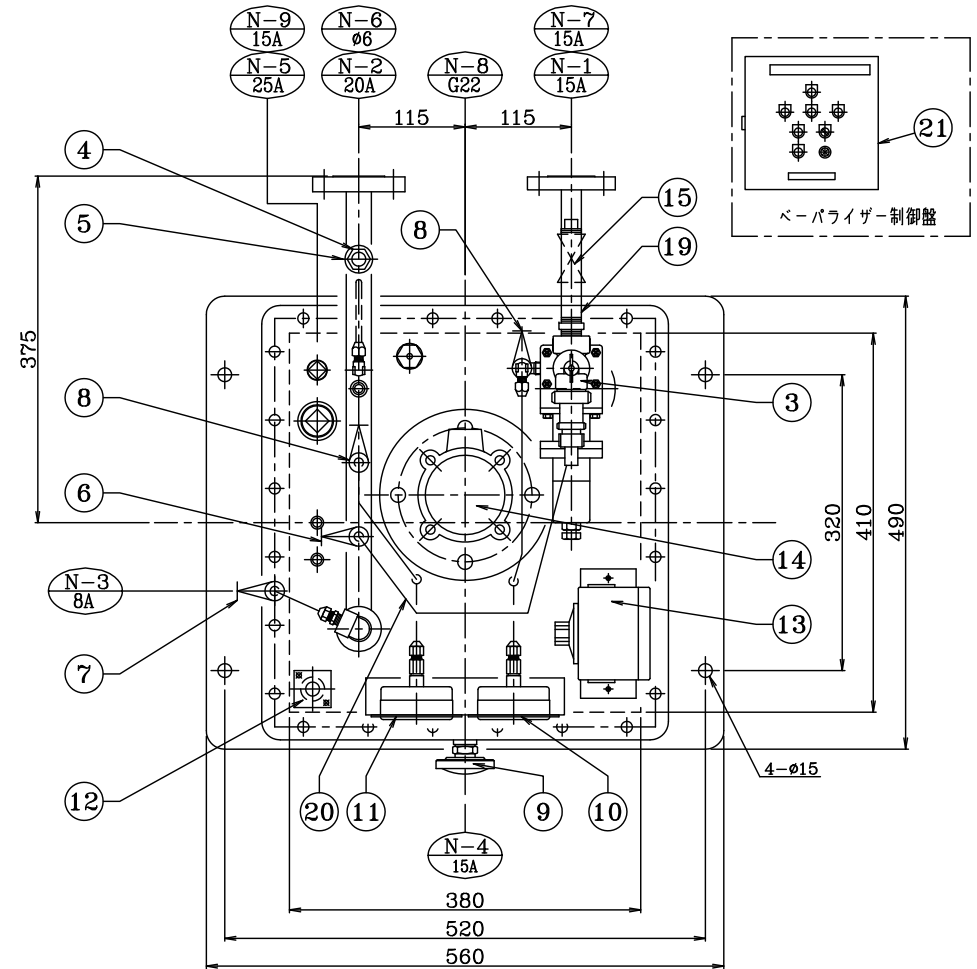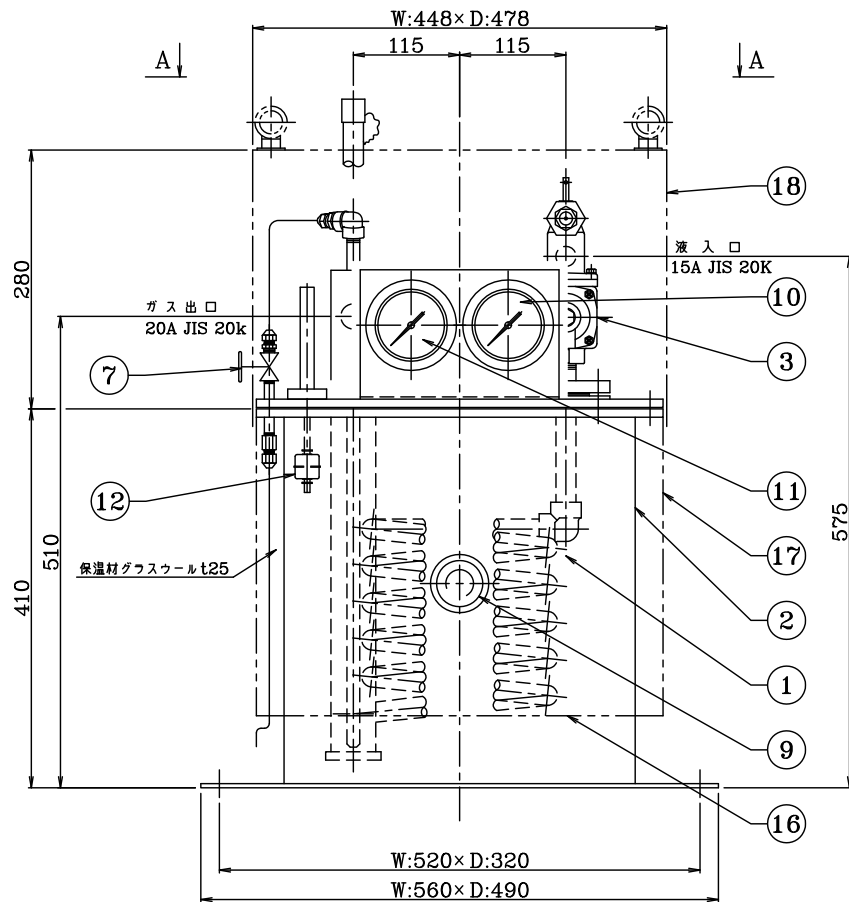

A - A 矢視

設計条件		
適用法規	高圧ガス保安法	
流 体	プロパン	
	一次圧力部	二次圧力部
設計圧力	1.8 MPa	0.98 MPa
耐圧試験圧力	2.7 MPa	2.6 MPa
気密試験圧力	1.8 MPa	0.98 MPa
設計温度	-10 ~ 90 °C (液入口から気化圧力調整弁まで)	
	-20 ~ 90 °C (気化圧力調整弁から伝熱管まで)	
	0 ~ 90 °C (伝熱管以降)	


番号	名称	材質	寸法	数量	備 考
1	蒸発器	STPG370(S)	190φ	1	Sch 40 15A
2	温水槽	SS400		1	3.2t
3	気化圧力調整弁	C3771B	20A×15A	1	LRC-15J
4	安全弁元弁	C3771B	10A	1	BS-230
5	安全弁	C3604B	10A	1	LPR-620S 0.96MPa
6	圧力検出弁	C3771B	8A	1	IV-206C
7	ドレン抜弁	C3771B	8A	1	IV-206C
8	圧力計元弁	C3771B	8A	2	IV-206C
9	温度計	—	15A	1	60φ 0~100℃
10	一次圧力計	—	1/4B	1	DU75φ0~3.5MPa
11	二次圧力計	—	1/4B	1	DU75φ0~1.6MPa


12	フロート式水位計	SUS304	—	1	
13	温度調節器	—	—	2	EGO-55-13022-040
14	電熱ヒーター	DCuT-1	80A	1	JIS 5K 200V×7kW
15	排水弁	C3771B	15A	1	600型ZH
16	フロントカバー	—	—	1	
17	リアカバー	—	—	1	
18	ヘッドカバー	—	—	1	
19	液入口配管	—	—	1	
20	銅管	—	—	1	
21	制御盤	—	—	1	

ノズル仕様			
記号	名称	数量	規格
N-1	液入口	1	15A JIS 20k
N-2	ガス出口	1	20A JIS 20k
N-3	ドレン抜ノズル	1	8A
N-4	温度計取付孔	1	15A鉄ソケット
N-5	給水口	1	25A
N-6	オーバーフロー	1	φ6
N-7	排水口	1	15A
N-8	電線管接続口	1	G22
N-9	予備ノズル	1	15A

組立図			
名称	VH-50F(50kg/H ベーパーライザー)		
図番	10826A (1/7)	尺度	1/6
承認	設計	製図	年月日
伊藤	江村	江村	2016/1/25

株式会社 千代田機械製作所

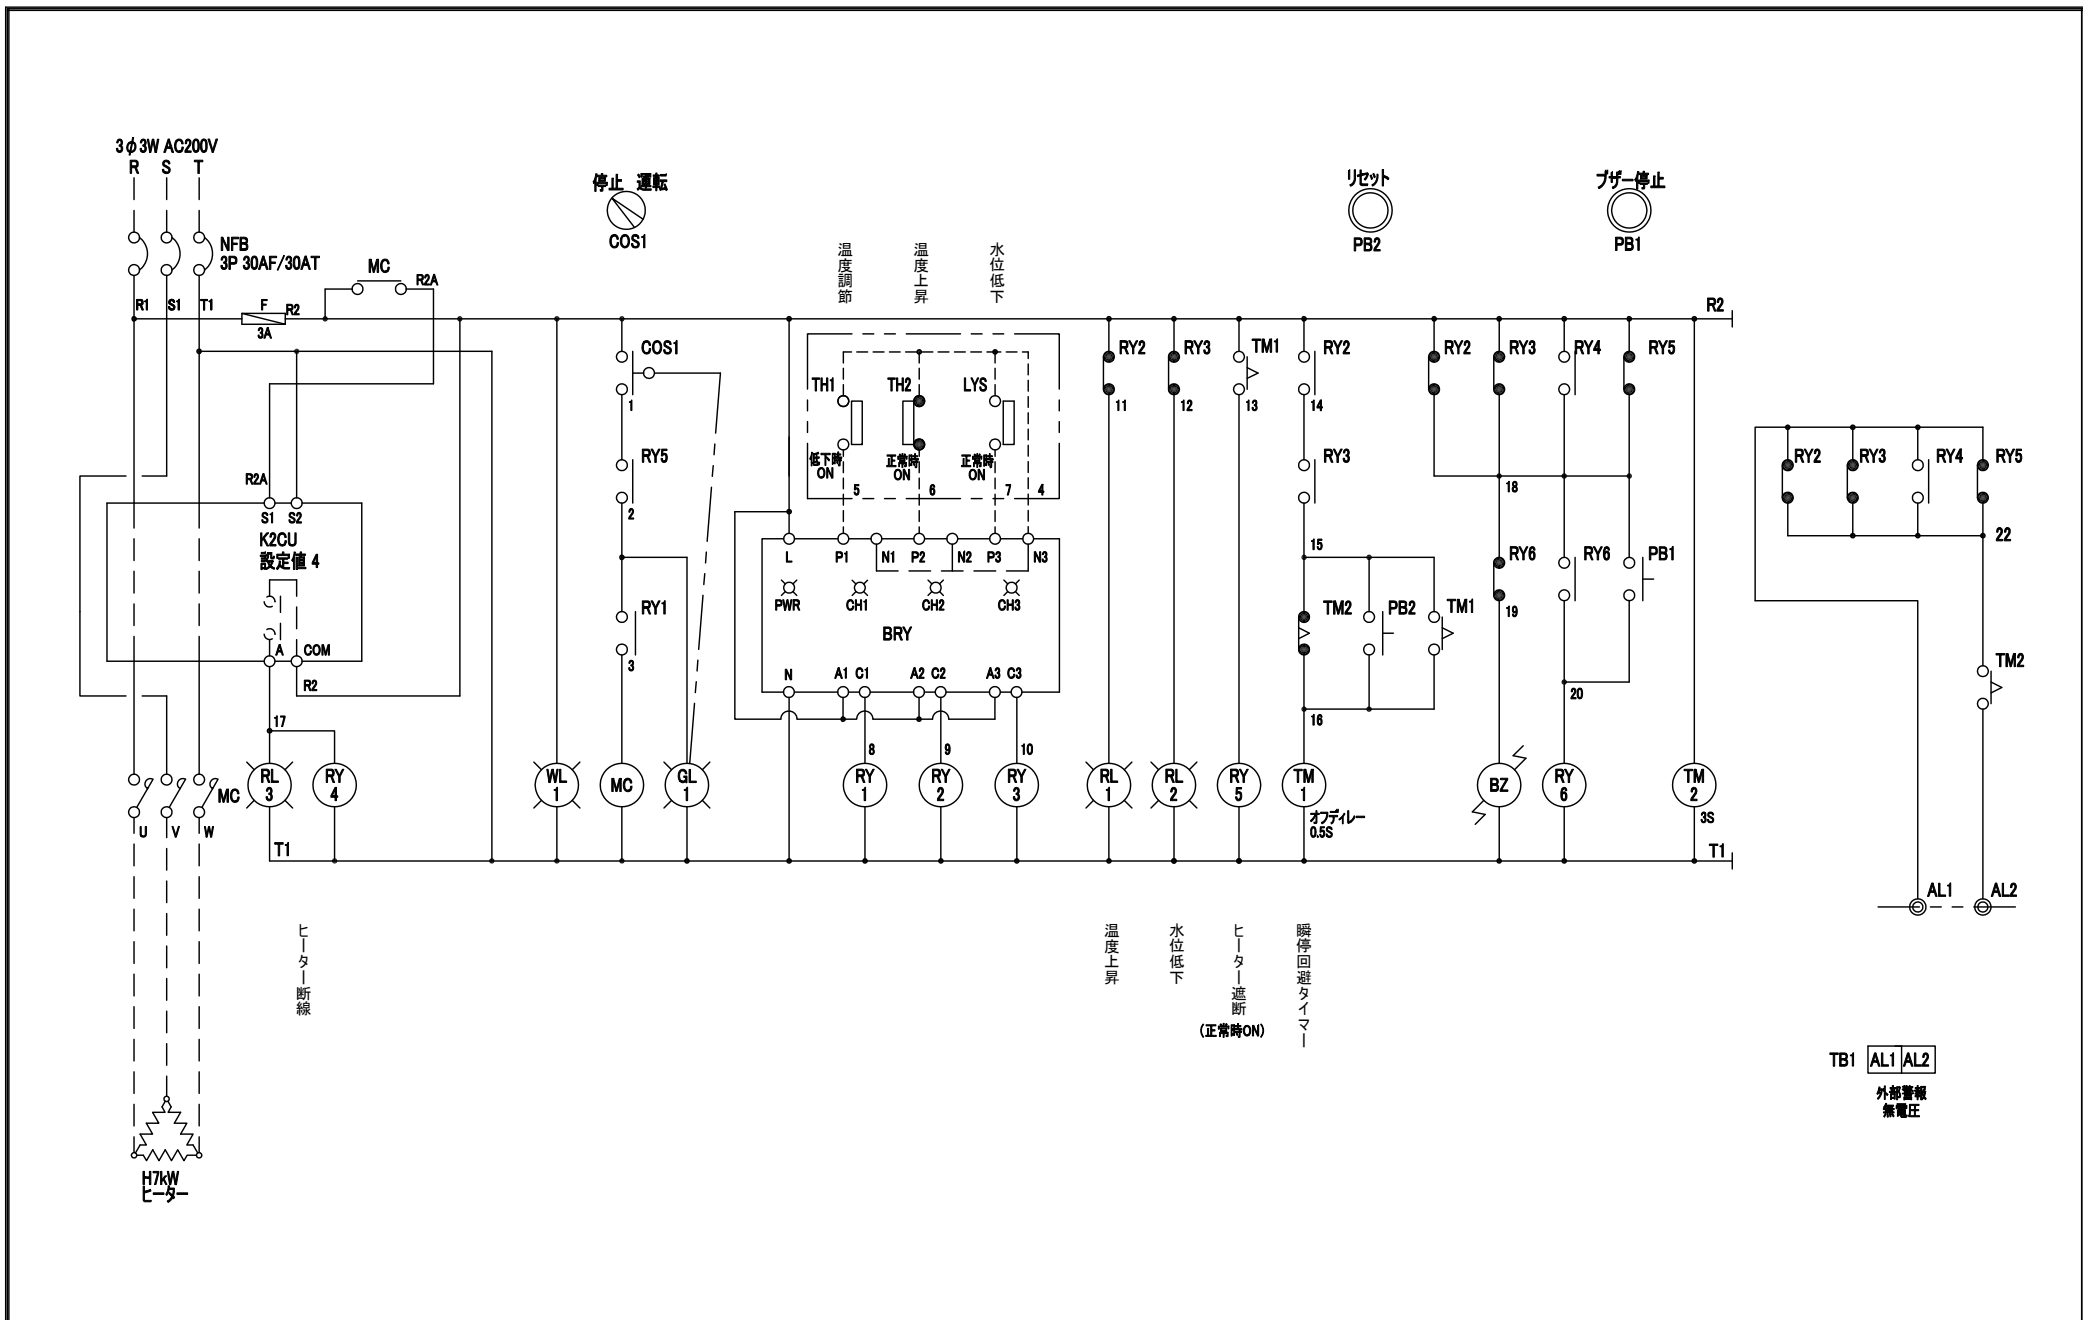

角法[ANGLE PROJECTION]	 株式会社 千代田機械製作所 CHIYODAKIKAI WORKS CO., LTD.	御注文主 [CUSTOMER]	殿				名称 [NAME]	VH-50F ベーパーライザー制御盤 展開接続図	
		尺度 [SCALE]	日付 [DATA]	重量 [WEIGHT]	承認 [RECOGNIZE]	検図 [CHECKED BY]	設計 [DESIGN]	製図 [DRAWN BY]	図番 [DRW NO.]
		NTS	2016/04/01		伊藤	大山	江村	江村	10994E-1

部品表

記号	名称	仕様	数量
NFB	ブレーカー	32AF 3極 30A	1
MC	マグネットスイッチ	AC200V 25A	1
F	ヒューズ	3A	1
K2CU	断線警報器	AC200V AC16~40A	1
RY1,4,6	リレー	AC200V 2極	3
RY2,3,5	リレー	AC200V 4極	3
TM2	タイマー	AC200V	1
TM1	オフデレイタイマー	AC200V	1
BRY	リレーバリア(接点信号変換器)	EB3C-R03AN	1
WL1	電源表示灯	AC220V	1
RL1,2,3	警報表示灯	AC220V	3
COS1/GL1	照光式セレクトスイッチ	AC220V 2ノッチ	1
PB1	ブザー停止押釦	a接点:1	1
PB2	リセット押釦	a接点:1 b接点:1	1
BZ	ブザー	AC200~220V	1
TB1	端子台	2P	1

銘板表

記号	名称	サイズ	数量
NP1	VH-50F ベーパーライザー制御盤	W250 × H30 × 3t	1
WL1	電源	22Φ メガネ	1
RL1	温度上昇	22Φ メガネ	1
RL2	水位低下	22Φ メガネ	1
RL3	ヒーター断線	22Φ メガネ	1
PB1	ブザー停止	22Φ メガネ	1
PB2	リセット	22Φ メガネ	1
COS1/GL1	停止 運転	22Φ メガネ 2ノッチ	1
NP2	(株)千代田機械製作所	W160 × H20 × 2t	1

御注文主
[CUSTOMER]名称
[NAME]LPガス気化器用電気加温装置
VH-50F 部品図

株式会社 千代田機械製作所
 CHIYODAKIKAI WORKS CO., LTD.

殿

尺度
[SCALE]日付
[DATA]重量
[WEIGHT]承認
[RECOGNIZE]検図
[CHECKED BY]設計
[DESIGN]製図
[DRAWN BY]図番
[DRW NO.]

角法[ANGLE PROJECTION]

NTS

2016/04/01


伊藤

大山


江村

江村


10994E-2

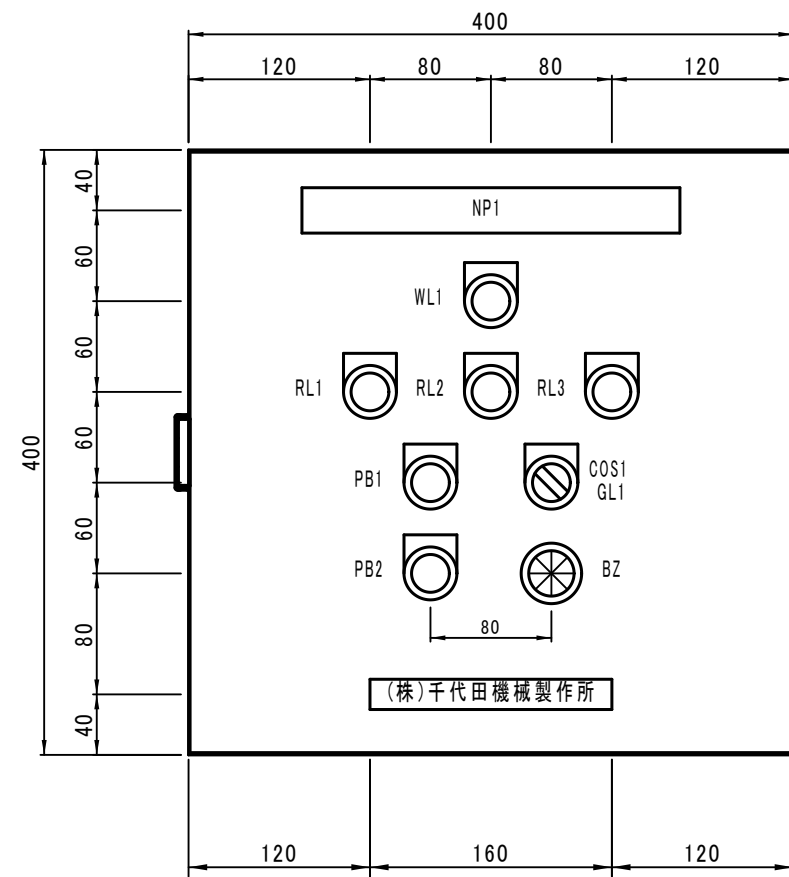

正面図

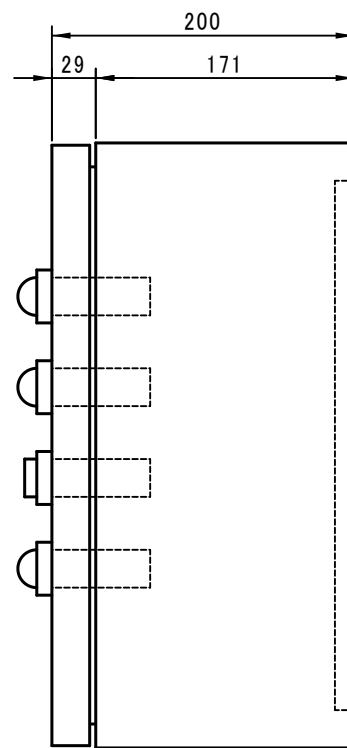

側面図

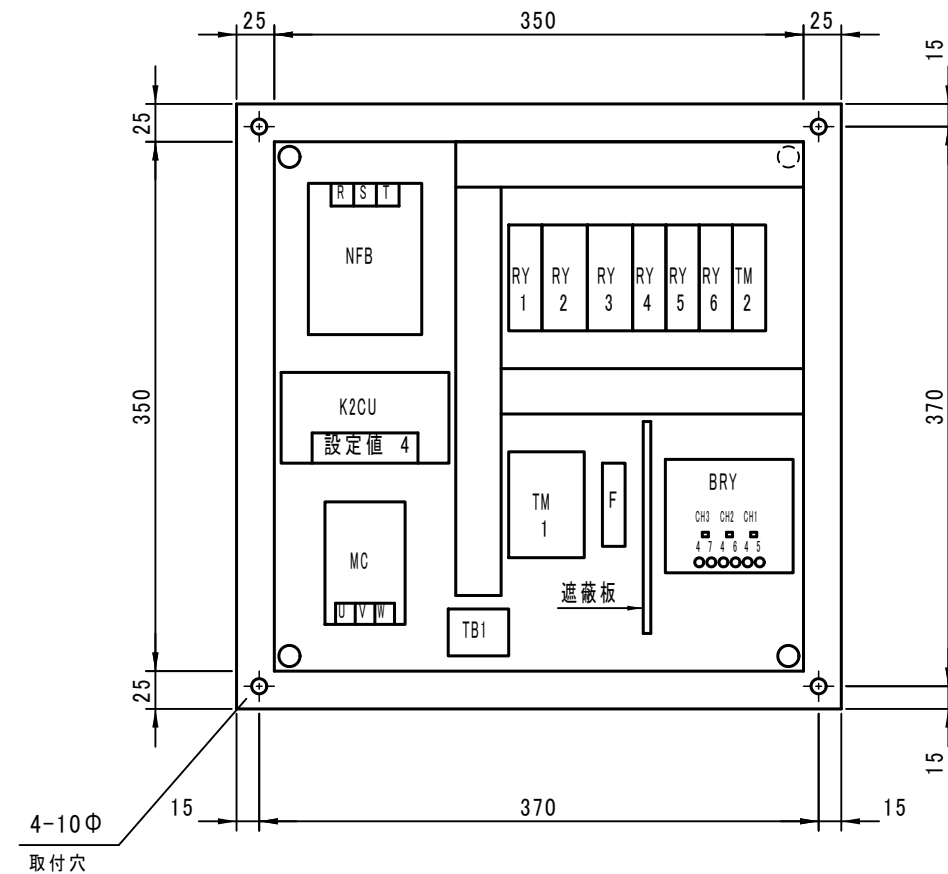


機器配置図

板金仕様

構造	屋内壁掛型	
材質	扉	SPC 1.6t
	筐体	SPC 1.2t
塗装色	内面	マンセル 5Y7/1
	外面	マンセル 5Y7/1
型式	CH20-44A	

角法[ANGLE PROJECTION]	株式会社 千代田機械製作所 CHIYODAKIKAI WORKS CO., LTD.	御注文主 [CUSTOMER]	殿				名称 [NAME]	VH-50F ベーパーライザー制御盤 姿図		
		尺度 [SCALE]	日付 [DATA]	重量 [WEIGHT]	承認 [RECOGNIZE]	検図 [CHECKED BY]	設計 [DESIGN]	製図 [DRAWN BY]	図番 [DRW NO.]	
		1/5	2016/04/01		伊藤	大山	江村	江村	10994E-3	


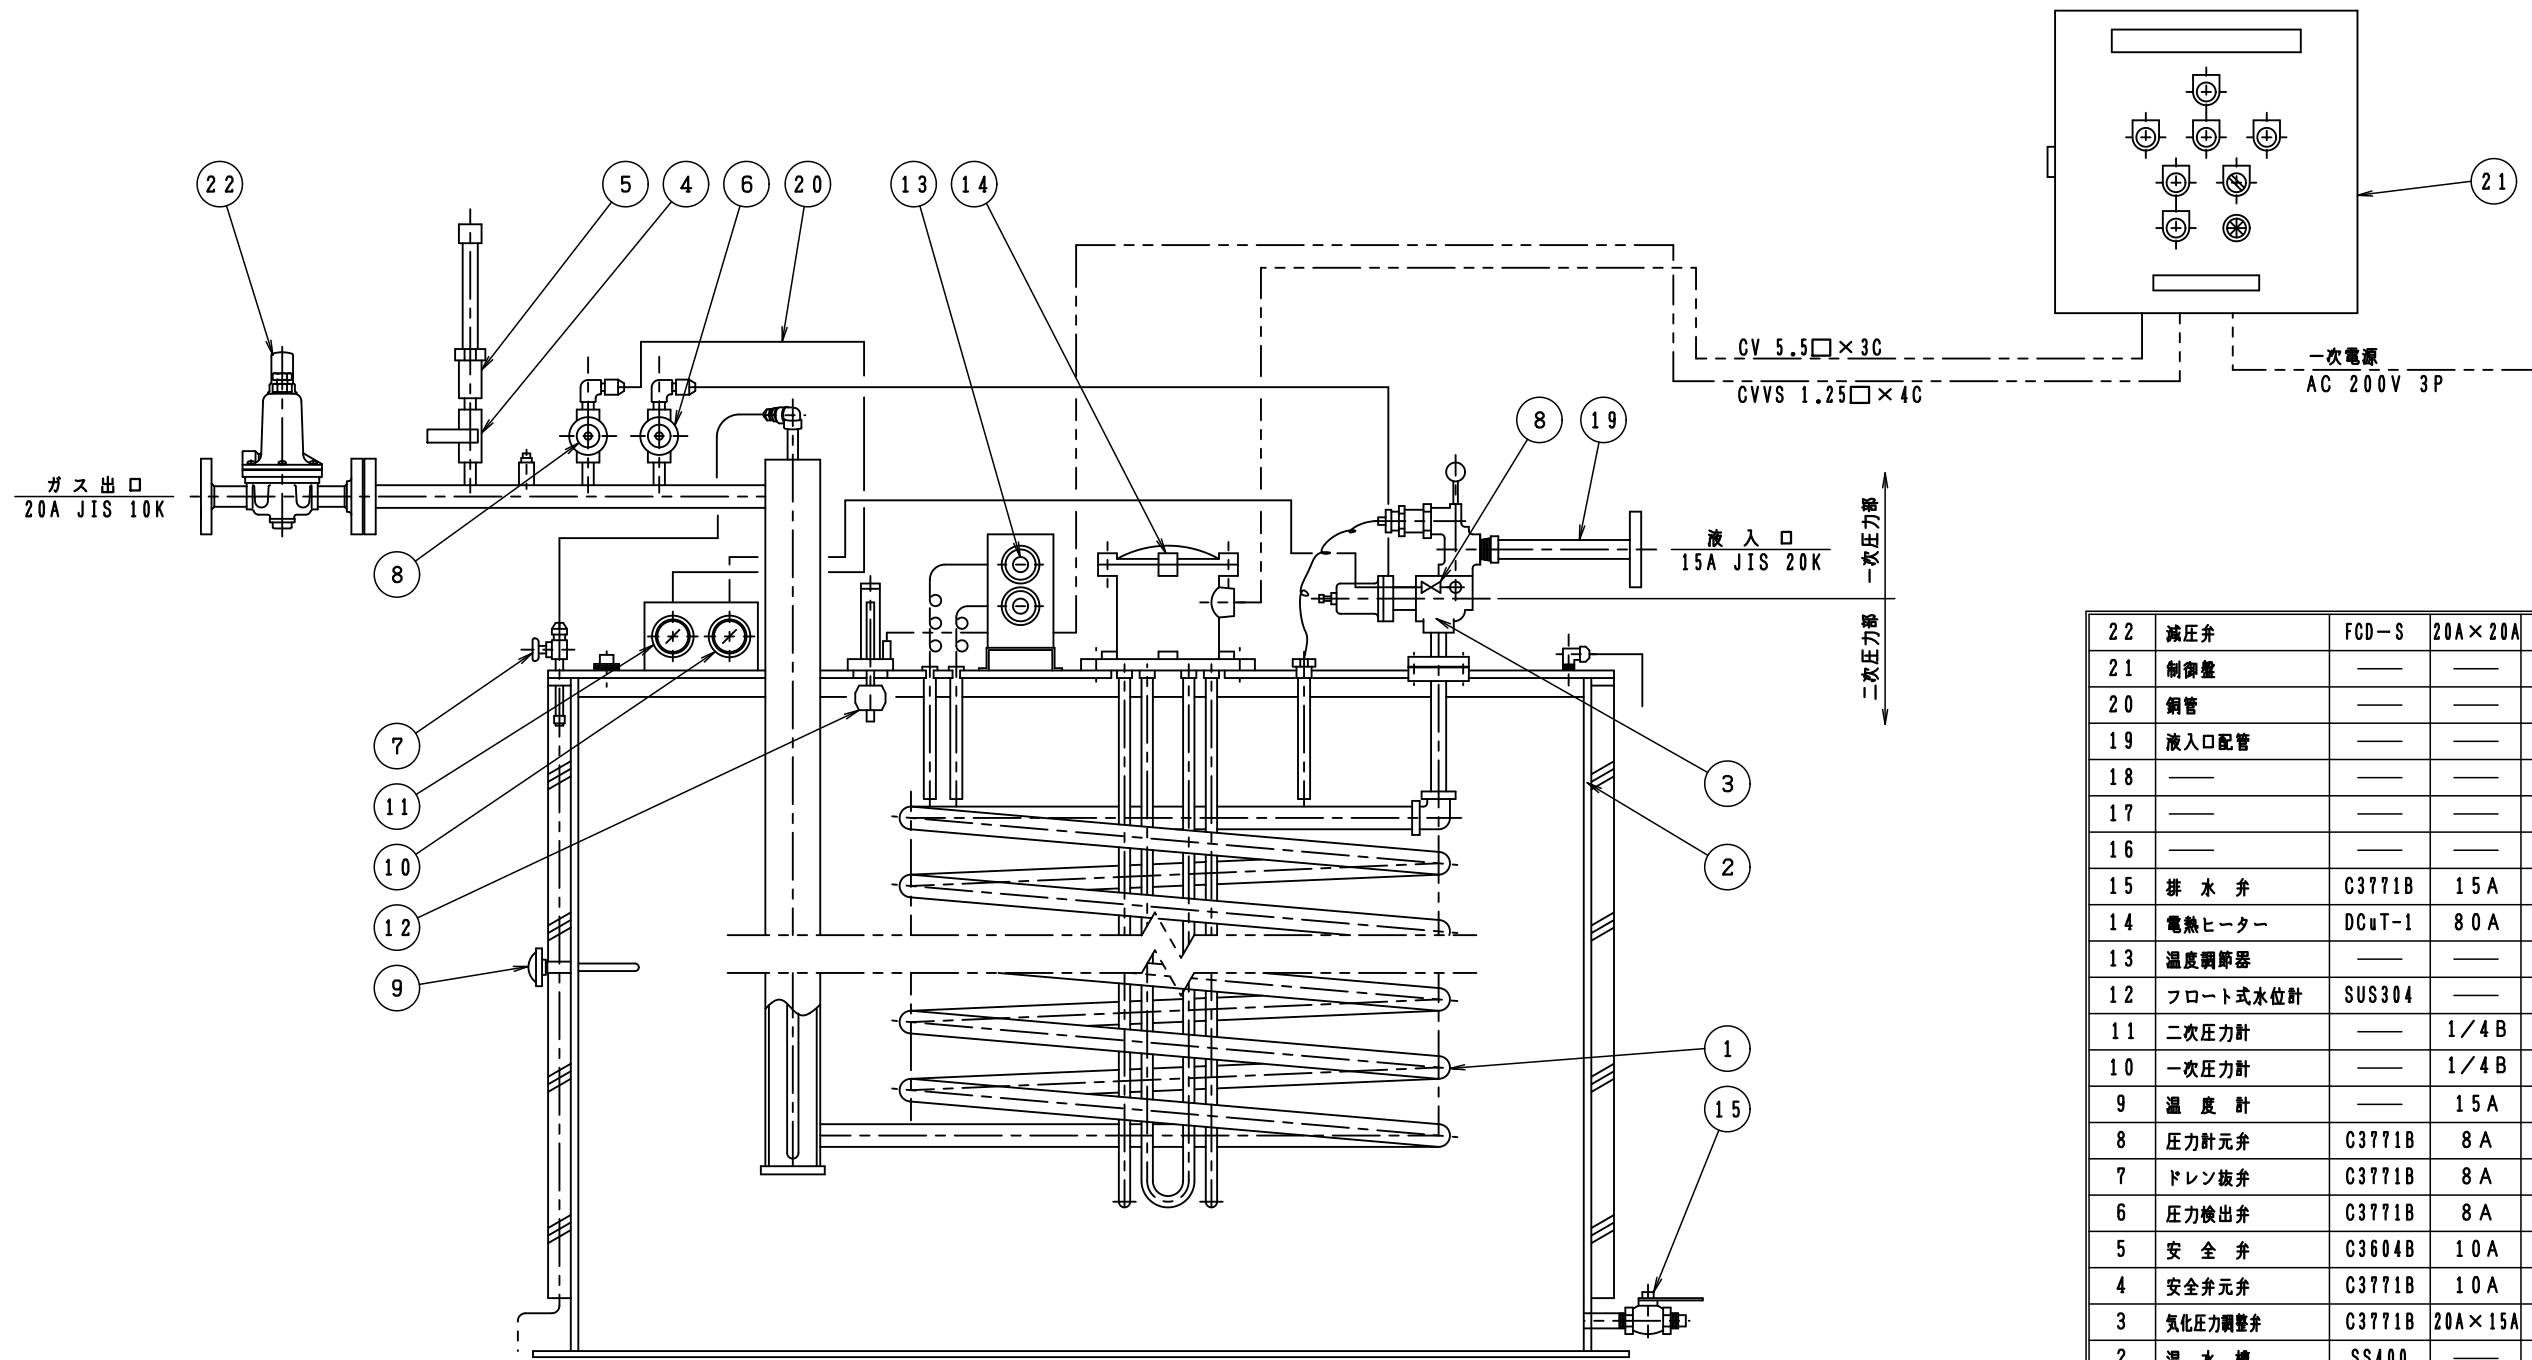


番号	名称	材質	寸法	数量	備 考
22	減圧弁	FGD-S	20A×20A	1	GM-50V
21	制御盤	—	—	1	
20	銅管	—	—	1	
19	液入口配管	—	—	1	
18	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	
15	排水弁	G3771B	15A	1	600型ZH
14	電熱ヒーター	DCuT-1	80A	1	JIS 5K 200V×7kW
13	温度調節器	—	—	2	EGO-55-13022-040
12	フロート式水位計	SUS304	—	1	
11	二次圧力計	—	1/4B	1	DU75φ0~1.6MPa
10	一次圧力計	—	1/4B	1	DU75φ0~3.5MPa
9	温度計	—	15A	1	60φ 0~100℃
8	圧力計元弁	G3771B	8A	2	IV-206C
7	ドレン抜弁	G3771B	8A	1	IV-206C
6	圧力検出弁	G3771B	8A	1	IV-206C
5	安全弁	C3604B	10A	1	LPR-620S 0.96MPa
4	安全弁元弁	C3771B	10A	1	BS-230
3	気化圧力調整弁	C3771B	20A×15A	1	LRC-15J
2	温水槽	SS400	—	1	3.2t
1	蒸発器	STPG370(S)	190φ	1	Sch 40 15A

設 計 条 件		
適用法規	高压ガス保安法	
流 体	プロパン	
	一次圧力部	二次圧力部
設計圧力	1.8 MPa	0.98 MPa
耐圧試験圧力	2.7 MPa	2.6 MPa
気密試験圧力	1.8 MPa	0.98 MPa
設計温度	-10 ~ 90 ° (液入口から気化圧力調整弁まで)	
	-20 ~ 90 ° (気化圧力調整弁から伝熱管まで)	
	0 ~ 90 ° (伝熱管以降)	


廠			
名 称	VH-50F 50kg/H		
	系統図		
図 番 号	10826F	尺 度	NTS
承 認	設 計	製 図	年 月 日
伊 藤	江 村	江 村	2016/2/13
株式会社 千代田機械製作所			

訂正番号	年月日	内 容	担当承認

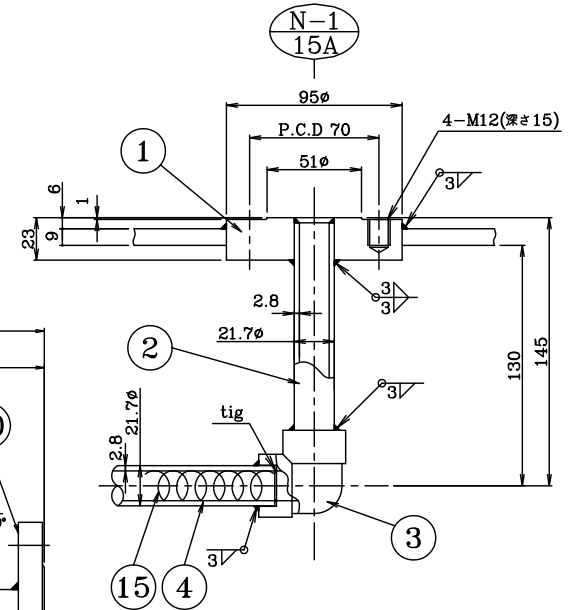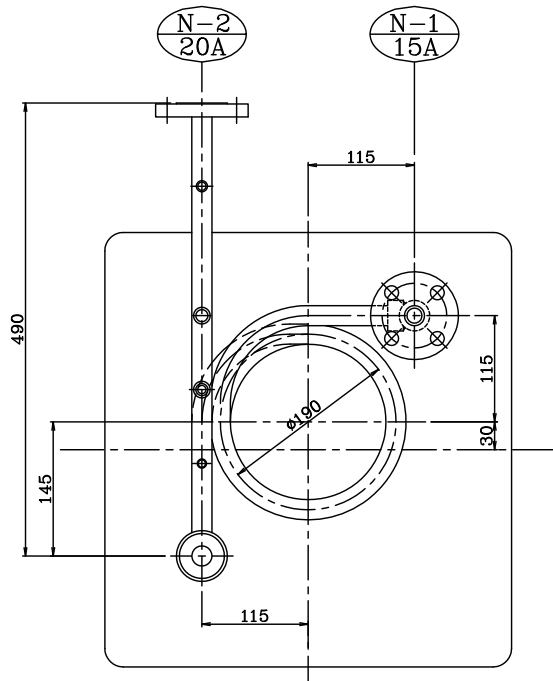


記号	名称	寸法	摘要
N-2	ガス出口	20A	JIS 20k
N-1	液入口	15A	JIS 20k 相当
ノズルリスト			

番号	名称	材質	寸法	数量	摘要
16	プラグ	S25C	8A	1	R1/4
15	スパイラルコイル	SUS304	-	1	φ1.5×1.5m
14	温水槽上蓋	SS400	-	1	t=9.0
13	オンボス	S25C	10A	1	D# PH-00-04-J
12	メンボス	S25C	8A	1	D# PH-00-01-J
11	オンボス	S25C	8A	2	D# PH-00-02-J
10	フランジ	S25C	20A	1	JIS 20k
9	ドレン抜ノズル	STPG370(S)	8A	1	Sch 80
8	ガス出口ノズルネック	STPG370(S)	20A	1	Sch 40
7	チャンパー下部管板	SB410-SR	-	1	t=9.0
6	チャンパー上部管板	SB410-SR	-	1	t=9.0
5	チャンパー	STPG370(S)	40A	1	Sch 40
4	伝熱管	STPG370(S)	15A	1	Sch 40
3	差込溶接エルボ	S25C	15A	1	Sch 80
2	液入口ノズルネック	SUS304TP(S)	15A	1	Sch 40
1	フランジ	SUSF304	15A	1	t=23 JIS 20k 相当

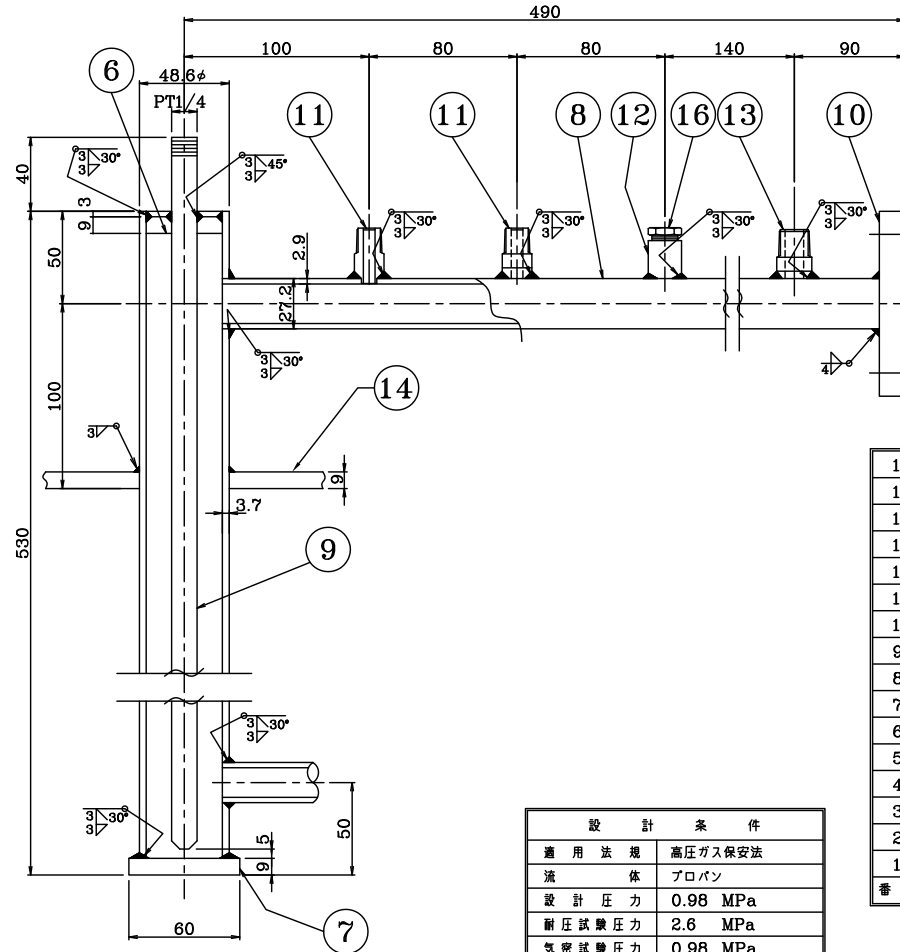

設計条件	
適用法規	高压ガス保安法
流媒体	プロパン
設計圧力	0.98 MPa
耐圧試験圧力	2.6 MPa
気密試験圧力	0.98 MPa
設計温度	品番 ①② まで -20 ~ 90 °C
	品番 ③ 以降 0 ~ 90 °C

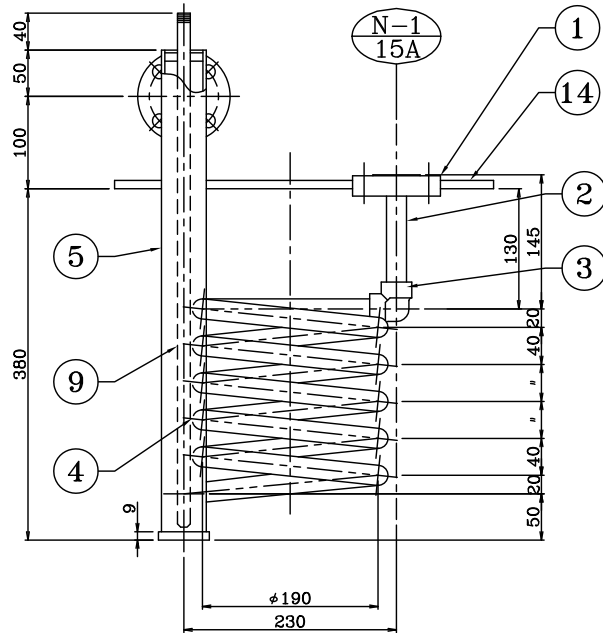

承認			
設計			
製造			
年月日			
訂正番号			

殿


名称: VH-50F (50kg/H ベーパーライザー) 蒸発器, ドレン抜 詳細図

図番: 10826A (2/7) 尺度: 1/3, 1/6

承認: 伊藤 江村 江村 2016/2/13

株式会社 千代田機械製作所

設計条件	
適用法規	高压ガス保安法
流体	プロパン
設計圧力	1.8 MPa
耐圧試験圧力	2.7 MPa
気密試験圧力	1.8 MPa
設計温度	-10 ~ 90 °C

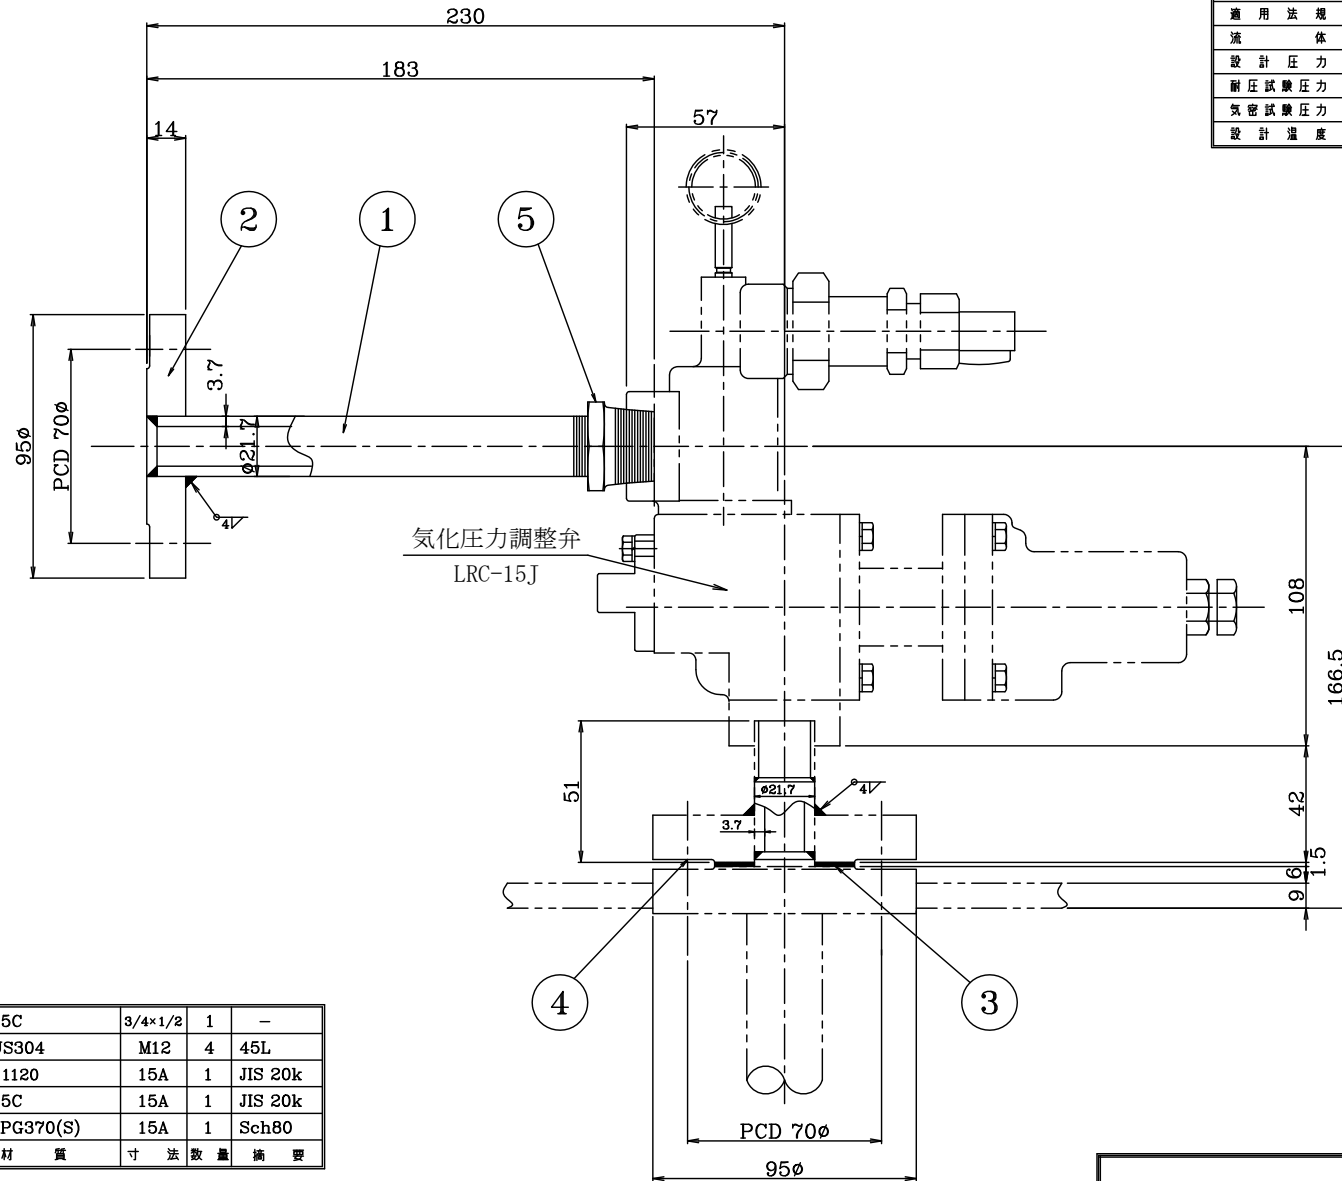

5	ブッシング	S25C	3/4×1/2	1	—
4	スタットボルトナット	SUS304	M12	4	45L
3	パッキン	T#1120	15A	1	JIS 20k
2	フランジ	S25C	15A	1	JIS 20k
1	液入口ノズルネック	STPG370(S)	15A	1	Sch80
番号	名称	材質	寸法	数量	摘要

殿					
名称	VH-50F ベーパーライザー				
	液入口配管詳細図				
図番	面号	10826A (6/7)	尺度	1/2	
承認	設計	製図	年月日		
伊藤	江村	江村	2016/2/13		
訂正番号		年月日	内容	担当承認	
H 株式会社		千代田機械製作所			

蒸 発 器 強 度 計 算 書

高 圧 ガ ス 保 安 法

特 定 設 備 検 査 規 則

名 称 VH-50F 型 蒸 発 器

設 計 条 件	
流 体	液 化 石 油 ガ ス
設 計 圧 力	0.98 MPa
設 計 温 度	液入口から気化圧力調整弁まで -10 ~ 90 °C
	気化圧力調整弁から伝熱管まで -20 ~ 90 °C
	伝熱管以降 0 ~ 90 °C
X 線 検 査	行なわず
応 力 除 去	行なわず
く さ れ 代	1.0 mm

株 式 会 社 千 代 田 機 械 製 作 所

直 管	内圧、曲げ半径が管の外径の4倍の値以上の管
円筒胴の胴板	内 圧、 $P \leq 0.385 \sigma_a \eta$

別添1 特定設備の技術基準の解釈 第7条第1項(1)(i)及び第6条第1項(1)イ①(i)

$$t = \frac{PD_0}{2 \sigma_a \eta + 0.8 P}$$

1	計 算 の 区 分	[管の計算用] 強め材の計算用	[管の計算用] 強め材の計算用	[管の計算用] 強め材の計算用
2	名 称	液入口ノズルネック	伝熱管	チャンバー
3	図 面 番 号	10826A-2	10826A-2	10826A-2
4	部 品 番 号	2	4	5
設 計 条 件	5 高 圧 ガ ス の 種 類	毒性 <input type="checkbox"/> 可燃性 <input checked="" type="checkbox"/> 以外	毒性 <input type="checkbox"/> 可燃性 <input checked="" type="checkbox"/> 以外	毒性 <input type="checkbox"/> 可燃性 <input checked="" type="checkbox"/> 以外
	6 設 計 圧 力 P	MPa	0.98	0.98
	7 設 計 温 度	°C	-20 ~ +90	-10 ~ +90
	8 使 用 材 料 名		SUS304TP-S	STPG370-S
	9 設 計 温 度 に お け る 材 料 の 許 容 引 張 応 力 σ_a	N/mm ²	116.4	92
計 算	10 溶 接 継 手 の 種 類		—	—
	11 放 射 線 透 過 試 験 の 割 合		+ 0.2以上 0.2未満	+ 0.2以上 0.2未満
	12 溶 接 継 手 の 効 率 η		1.0	1.0
	13 管 の 外 径 D_o	mm	21.7	21.7
	14 ね じ 山 の 高 さ	mm	—	—
15 腐 れ し ろ	mm	0	1.0	1.0
計 算	16 ① $2 \sigma_a \eta$		232.8	184
	17 ② $0.8 P$		0.784	0.784
	18 ③ ① + ②		233.584	184.784
	19 ④ PD_0		21.266	21.266
	20 $t = ④ / ③$		0.1	0.12
21 最 小 厚 さ + ね じ 山 の 高 さ + 腐 れ し ろ	mm	0.1	1.12	1.26
22 使 用 厚 さ	mm	2.8	2.8	3.7

直 管	内圧、曲げ半径が管の外径の4倍の値以上の管
円筒胴の胴板	内 圧、 $P \leq 0.385 \sigma_a \eta$

別添1 特定設備の技術基準の解釈 第7条第1項(1)(i)及び第6条第1項(1)イ①(i)

$$t = \frac{PD_0}{2 \sigma_a \eta + 0.8 P}$$

1	計 算 の 区 分	[管の計算用] 強め材の計算用	[管の計算用] 強め材の計算用	管の計算用 強め材の計算用
2	名 称	ガス出口ノズルネック	ドレン抜ノズル	
3	図 面 番 号	10826A-2	10826A-2	
4	部 品 番 号	8	9	
設 計	5 高 圧 ガ ス の 種 類	毒性 <input type="checkbox"/> 可燃性 <input checked="" type="checkbox"/> 以外	毒性 <input type="checkbox"/> 可燃性 <input checked="" type="checkbox"/> 以外	毒性 可燃性 以外
	6 設 計 圧 力 P	MPa	0.98	0.98
	7 設 計 温 度	°C	0 ~ +90	0 ~ +90
	8 使 用 材 料 名		STPG370-S	STPG370-S
	9 設 計 温 度 に お け る 材 料 の 許 容 引 張 応 力	σ_a N/mm ²	92	92
条 件	10 溶 接 継 手 の 種 類		—	—
	11 放 射 線 透 過 試 験 の 割 合		+ 0.2以上 0.2未満	+ 0.2以上 0.2未満
	12 溶 接 継 手 の 効 率	η	1.0	1.0
	13 管 の 外 径	D_o mm	27.2	13.8
	14 ね じ 山 の 高 さ	mm	—	0.856
	15 腐 れ し ろ	mm	1.0	1.0
計 算	16 ① $2 \sigma_a \eta$		184	184
	17 ② $0.8 P$		0.784	0.784
	18 ③ ① + ②		184.784	184.784
	19 ④ PD_0		26.656	13.524
	20 $t = ④ / ③$		0.15	0.08
21 最 小 厚 さ + ね じ 山 の 高 さ + 腐 れ し ろ	mm	1.15	1.936	
22 使 用 厚 さ	mm	2.9	3.0	

穴あき円形平板(強め材により補強しない場合)

穴 径 $\leq d/2$

別添1 特定設備の技術基準の解釈 第18条(4)イ

$$t = d \sqrt{\frac{2CP}{\sigma_a \eta}}$$

(注) Cが 0.375 を超える場合は 0.375 とする。(別図第3 a) b) e) f) g) i) j) k) n) p))
 Cが 0.25 " 0.25 とする。(" c) d) h) l) m) o))

1 名 称	チャンバー上部管板					
2 図 面 番 号	10826A-2					
3 部 品 番 号	6					
設 計 条 件	4 高 圧 ガ ス の 種 類	毒性 <input type="checkbox"/> 可燃性 <input checked="" type="checkbox"/> 以外		毒性 可燃性 以外	毒性 可燃性 以外	
	5 設 計 圧 力 P	MPa	0.98			
	6 設 計 温 度	°C	0 ~ +90			
	7 使 用 材 料 名	SB410				
	8 設 計 温 度 に お け る 材 料 の 許 容 引 張 応 力 σ_a	N/mm ²	103			
	9 溶 接 継 手 の 種 類	突合せ片側溶接				
	10 放 射 線 透 過 試 験 の 割 合	+	0.2以上 0.2未満	1 0.2以上 0.2未満	1 0.2以上 0.2未満	
	11 溶 接 継 手 の 効 率 η		0.6			
	12 取 付 方 法 に よ る 係 数 C (別 図 第 3 に よ る)		<input checked="" type="checkbox"/> O) 0.2			
	13 直 径 又 は 最 小 ス パ ン d	mm	41.2			
	14 腐 れ し ろ	mm	1.0			
	計 算	15 ① $\sigma_a \eta$	61.8			
		16 ② 2 CP	0.392			
		17 ③ $\sqrt{②/①}$	0.079			
	18 $t=d \times ③$	3.26				
	19 最 小 厚 さ + 腐 れ し ろ	mm	4.26			
	20 使 用 厚 さ	mm	9			

別図第3の取付方法による係数Cの検討

C = 0.33 m (最小 0.2)

m = tr / ts ts : 胴の厚さ (mm) 3.7
 tr : 継目なし胴の計算厚さ (mm) 1.26 } 2/15頁による

∴ m = 1.26 / 3.7 = 0.3406

C = 0.33 × 0.3406 = 0.1124 < 0.2

従って、 C = 0.2 とする。

円すい胴の胴板 (頂角の $1/2 > 60^\circ$)		外 圧			
平鏡板, 平ふた板, 平底板等の平板		円形平板 (ステーを取付けないもの)			
別添1 特定設備の技術基準の解釈 第6条第1項(2)ハ③, (8)イ					
$t = d \sqrt{\frac{CP}{\sigma_a \eta}}$					
1 名 称	チャンバー下部管板				
2 図 面 番 号	10826A-2				
3 部 品 番 号	7				
設 計 条 件 算	4 高 圧 ガ ス の 種 類	毒性 可燃性 以外		毒性 可燃性 以外	毒性 可燃性 以外
	5 設 計 圧 力 P	MPa	0.98		
	6 設 計 温 度	°C	0 ~ +90		
	7 使 用 材 料 名	SB410			
	8 設 計 温 度 に お け る 材 料 の 許 容 引 張 応 力	σ_a N/mm ²	103		
	9 溶 接 継 手 の 種 類	突合せ片側溶接			
	10 放 射 線 透 過 試 験 の 割 合	+	0.2以上 0.2未満	1 0.2以上 0.2未満	1 0.2以上 0.2未満
	11 溶 接 継 手 の 効 率	η	0.6		
	12 取 付 方 法 に よ る 係 数 (別 図 第 3 に よ る)	C	図 i) 0.2	図)	図)
	13 直 径 (別 図 第 3)	d mm	41.2		
	14 腐 れ し ろ	mm	1.0		
	15 ① $\sigma_a \eta$		61.8		
	16 ② CP		0.196		
	17 ③ $\sqrt{②/①}$		0.0564		
18 $t = d \times ③$		2.33			
19 最 小 厚 さ + 腐 れ し ろ	mm	3.33			
20 使 用 厚 さ	mm	9.0			

別図第3の図n)の場合

別図第3の取付方法による係数Cの検討

$t_s \geq 1.25 t_r$ の検討をすること。

$$t_s =$$

$$t_r =$$

$$1.25 t_r =$$

$$C = 0.33 m \text{ (最 小 0.2)}$$

$$m = t_r / t_s$$

t_s : 胴の厚さ (mm) 3.7

t_r : 継目なし胴の計算厚さ (mm) 1.26

} 2/15頁による

$$\therefore m = 1.26 / 3.7 = 0.3406$$

$$C = 0.33 \times 0.3406 = 0.1124 < 0.2$$

従って、 $C = 0.2$ とする。

管継手に係る最小厚さ

特定設備の技術基準の解釈 別添4 第4条

$$P = \frac{P_0 \times \sigma_a / \sigma_{a'}}{4} \quad P_0 = \frac{2 \times S \times t}{D}$$

名	称	差込み 溶接エルボ*	15A (JIS B2316)						
図	面	番	号	10826A-2					
部	品	番	号	3					
高	圧	ガ	ス	の	種				
				類	毒性 可燃性 以外				
設 計 条 件	設	計	圧	力	P_1 MPa	0.98			
	設	計	温	度	— °C	0 ~ +90			
	使	用	材	料	名	S25C			
	設	計	温	度	に	お	け	る	
	材	料	の	許	容	引	張	応	
							σ_a N/mm ²	100	
	常	温	に	お	け	る			
	材	料	の	許	容	引	張	応	
							$\sigma_{a'}$ N/mm ²	100	
	JIS	に	定	め	る	耐	圧	力	
検	査	の	破	裂	圧	力			
						P_0 MPa	107.89		
JIS	に	規	定	し	た	引	張		
強	さ	の	最	小	許	容	値		
						S N/mm ²	400		
管	の	最	小	厚	さ	t mm	4.1		
管	の	外	径	D mm	30.4				
許	容	圧	力	P MPa	26.97				
判	定	$P \geq P_1$			26.97 > 0.98				

フランジ(JIS B 8265 附属書3. による)				内圧、任意形フランジでルーズ形として計算するフランジ				
次の数値のどの値をも超えない場合に限る。 $g_o=16\text{mm}$, $B/g_o=300$, $P=2\text{MPa}$, 設計温度 370°C								
1	計 算 の 区 分			フランジの計算用				
2	名 称			フランジ (15A)				
3	図 面 番 号			10826A-2				
4	部 品 番 号			1				
設計条件	5 高 圧 ガ ス の 種 類		毒性 <input type="checkbox"/> 可燃性 <input checked="" type="checkbox"/> 以外					
	6 設 計 圧 力	P	MPa	0.98				
	7 設 計 温 度		°C	-20 ~ +90				
	8 使 用 材 料 名		SUSF304					
	応許材料引張力の	9 設 計 温 度	σ_{fb}	N/mm ²	116.4			
		10 常 温	σ_{fa}	N/mm ²	129			
	11 外 径	A	mm	95				
	12 内 径	B	mm	22.2				
	13 Kによる係数(図7)	Y		1.368				
	14 ハブ先端の厚さ	g_o	mm	2.8				
	ルト相手ボラ	15 使 用 状 態	W_{m11}	N				
		16 ガスケット締付時	W_{m21}	N				
	形状				単位:mm (腐れ後)			
	設計条件	17 使 用 材 料 名		V#7020				
		18 座 面 の 形 状 (表3)		1a				
19 区 分 (表2及表3)		I (II)						
20 幅 (表3)		N	mm	14				
21 幅 (表3)		ω	mm	—				
22 厚 さ (表3)		T	mm	2				
23 座 の 基 本 幅		b_o	mm	7				
24 座 の 有 効 幅		b	mm	$2.52\sqrt{b_o}$ 6.67				
25 ガスケット反力円の直径		G	mm	37				
26 ガスケット係数 (表2)		m		3.0				
27 最 小 設 計 締 付 圧 力 (表2)		y	N/mm ²	19.61				
28 使 用 材 料 名		SS400						
応許材料引張力の		29 設 計 温 度	σ_b	N/mm ²	61			
		30 常 温	σ_a	N/mm ²	61			
31 ホルト穴の中心円の直径		C	mm	70				
32 ねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径		db	mm	10.1				
33 使 用 本 数	n	本	4					
使用ボルト荷重の計算	34 $H = \frac{\pi}{4} G^2 P$	1054						
	35 $H_p = 2 \pi b G m P$	4559						
	36 ① $H + H_p$	5613						
	37 $W_{m1} \left(\begin{matrix} \text{①又は}W_{m11} \\ \text{の 大なる値} \end{matrix} \right) = W_0$	5613						
	38 ② $\pi b G y$	15204						
	39 $W_{m2} \left(\begin{matrix} \text{②又は}W_{m21} \\ \text{の 大なる値} \end{matrix} \right)$	15204						
	40 $A_{m1} = \frac{W_{m1}}{\sigma_b}$	92.1						
	41 $A_{m2} = \frac{W_{m2}}{\sigma_a}$	249						
	42 $A_m \left(\begin{matrix} A_{m1} \text{又は}A_{m2} \\ \text{の 大なる値} \end{matrix} \right)$	249						
	43 ボルトの総断面積 $A_b = \frac{\pi}{4} d_b^2 n > A_m$	320 > 249						
44 ガスケット締付時のボルト荷重 $W_g = \frac{A_m + A_b}{2} \sigma_a$	17354.5							
モーメントの計算	フランジの荷重(使用状態)		モーメントアーム		モーメント(使用状態)			
	45 $H_b = \frac{\pi}{4} B^2 P$	379.4	46 $h_b = \frac{C-B}{2}$	23.9	47 $M_D = H_D \times h_D$	9067.66		
	48 $H_G = W_0 - H$	4559	49 $h_G = \frac{C-G}{2}$	16.5	50 $M_G = H_G \times h_G$	75223.5		
	51 $H_r = H - H_D$	674.6	52 $h_r = \frac{h_D + h_G}{2}$	20.2	53 $M_r = H_r \times h_r$	13626.92		
	54 使用状態における全モーメント $M_o = M_D + M_G + M_r$		97918.08					
	55 ガスケット締付時におけるモーメント $M_g = W_g \frac{C-G}{2}$		286349.3					
厚さの計算	56 使 用 状 態 $t_1 = \sqrt{\frac{Y M_o}{\sigma_{fb} B}}$	7.2						
	57 ガスケット締付時 $t_2 = \sqrt{\frac{Y M_g}{\sigma_{fa} B}}$	11.7						
	58 計 算 厚 さ t (t_1 又は t_2 の大なる値)	11.70						
	59 使 用 厚 さ t_o	23						

規格フランジ使用一覧表

別添1 特定設備の技術基準の解釈 第6条第2項

設計条件	1 高圧ガスの種類			毒性		可燃性		以外	
	2 設計圧力		P	MPa		0.98			
	3 設計温度			°C		-10 ~ +90			
規格 フランジ 使用 一覧 表	4	名称	図面番号	部品番号	大きさの呼び	規格名	種類	使用材料名	
	5	フランジ	10826A-2	10	20 A	JIS20k	PL-RF	S25C	
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
	32								
	33								
	34								
	35								

注 適用する規格に定めるレイティングの表中設計温度に対応する圧力が 3.4MPa であり、レイティング内の設計になっているので計算を省略する。

銅管肉厚強度計算書

材 質 C1220T-0

適用法規

高圧ガス保安法

1. 一般高圧ガス保安規則関係例示基準8
2. 液化石油ガス保安規則関係例示基準16
3. 特定設備の技術基準の解釈第7条第1項(1)

$$t = \frac{P \cdot D_o}{2 \sigma_a \eta + 0.8 P} \quad \dots\dots\dots (1) \quad (P \leq 0.385 \sigma_a \eta)$$

t ; 計算肉厚 mm
P ; 設計圧力 MPa
D_o ; 管の外径 mm
σ_a ; 材料の許容引張応力 N/mm²
η ; 溶接継手の効率 1

設計圧力 1.8 MPa、 設計温度 -10~120 °Cとする。

計算式(1)により次表を得る。

呼び径	P	D _o	σ _a	t	腐れ代	実際肉厚
→ 6 φ	1.8	6	33	0.161	0	1.0
8 φ	1.8	8	33	0.214	0	1.0
10 φ	1.8	10	33	0.267	0	1.0
12 φ	1.8	12	33	0.321	0	1.0



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都豊島区池袋本町四丁目43番12号 株式会社千代田機械製作所		
製造者	埼玉県川口市青木3丁目13番16号 株式会社千代田機械製作所 川口工場		
品名	LPガス気化器用電気加熱装置		
型式の名称	VH-50F		
防爆構造の種類	蒸発器 安全増防爆構造 電熱体端子箱 耐圧防爆構造		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	1G2		
定格	温度制御範囲 60℃～80℃ 電熱体 三相 200V 7kW (200V 2.333kW×3) 正常時温度制御 温度検出器 (温度開閉器) 設定温度 80℃ (上限) 異常時温度保護 温度検出器 (温度開閉器) 設定温度 85℃ 異常時水位保護 設定値 温水槽 340mm (同一型式は別表のとおり)		
使用条件	第二類危険箇所専用		
型式検定合格番号	第 T69672 号		
有効期間	平成29年 7月26日 から 平成32年 7月25日まで		
	平成 2020年 7月26日 から 平成 2023年 7月25日 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成29年 7月26日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長





同一型式一覧表

型式の名称	定 格				
	温度制御範囲	電 熱 体	正常時温度制御	異常時温度保護	異常時水位保持
VH-50F	60 ~ 80 °C	三相 200V 7kW (200V 2.333 kW × 3) 三相 220V 7kW (220V 2.333 kW × 3)	温度検出器 (温度開閉器) 設定温度 80°C(上限)	温度検出器 (温度開閉器) 設定温度 85°C	設定値 温水槽 340 mm

備考：表中の は、検定供給品を示す。

仕 様 書


項 目	内 容	
名 称	気化圧力調整弁	
型 式	LRC-15J	
容 量	100kg/h (C ₃ H ₈ 液)	
入 口 圧 力	0.20~1.56	MPa
出 口 圧 力	0.10~0.18	MPa
閉 塞 圧 力	0.19	MPa以下
気 密	入口側	1.80 MPa
	出口側	1.10 MPa
耐 圧	入口側	2.70 MPa
	出口側	2.60 MPa
入 口 接 続	Rc3/4	
出 口 接 続	JIS 20K 15Aフランジ	
面 間 寸 法	57×150	mm
質 量	約5.5	kg
備 考	サーモバルブ設定温度：50±5℃ 出入口必要差圧：0.05MPa以上	

2014年4月1日

 **I.T.O.株式会社**

東大阪市箱殿町10番4号

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590

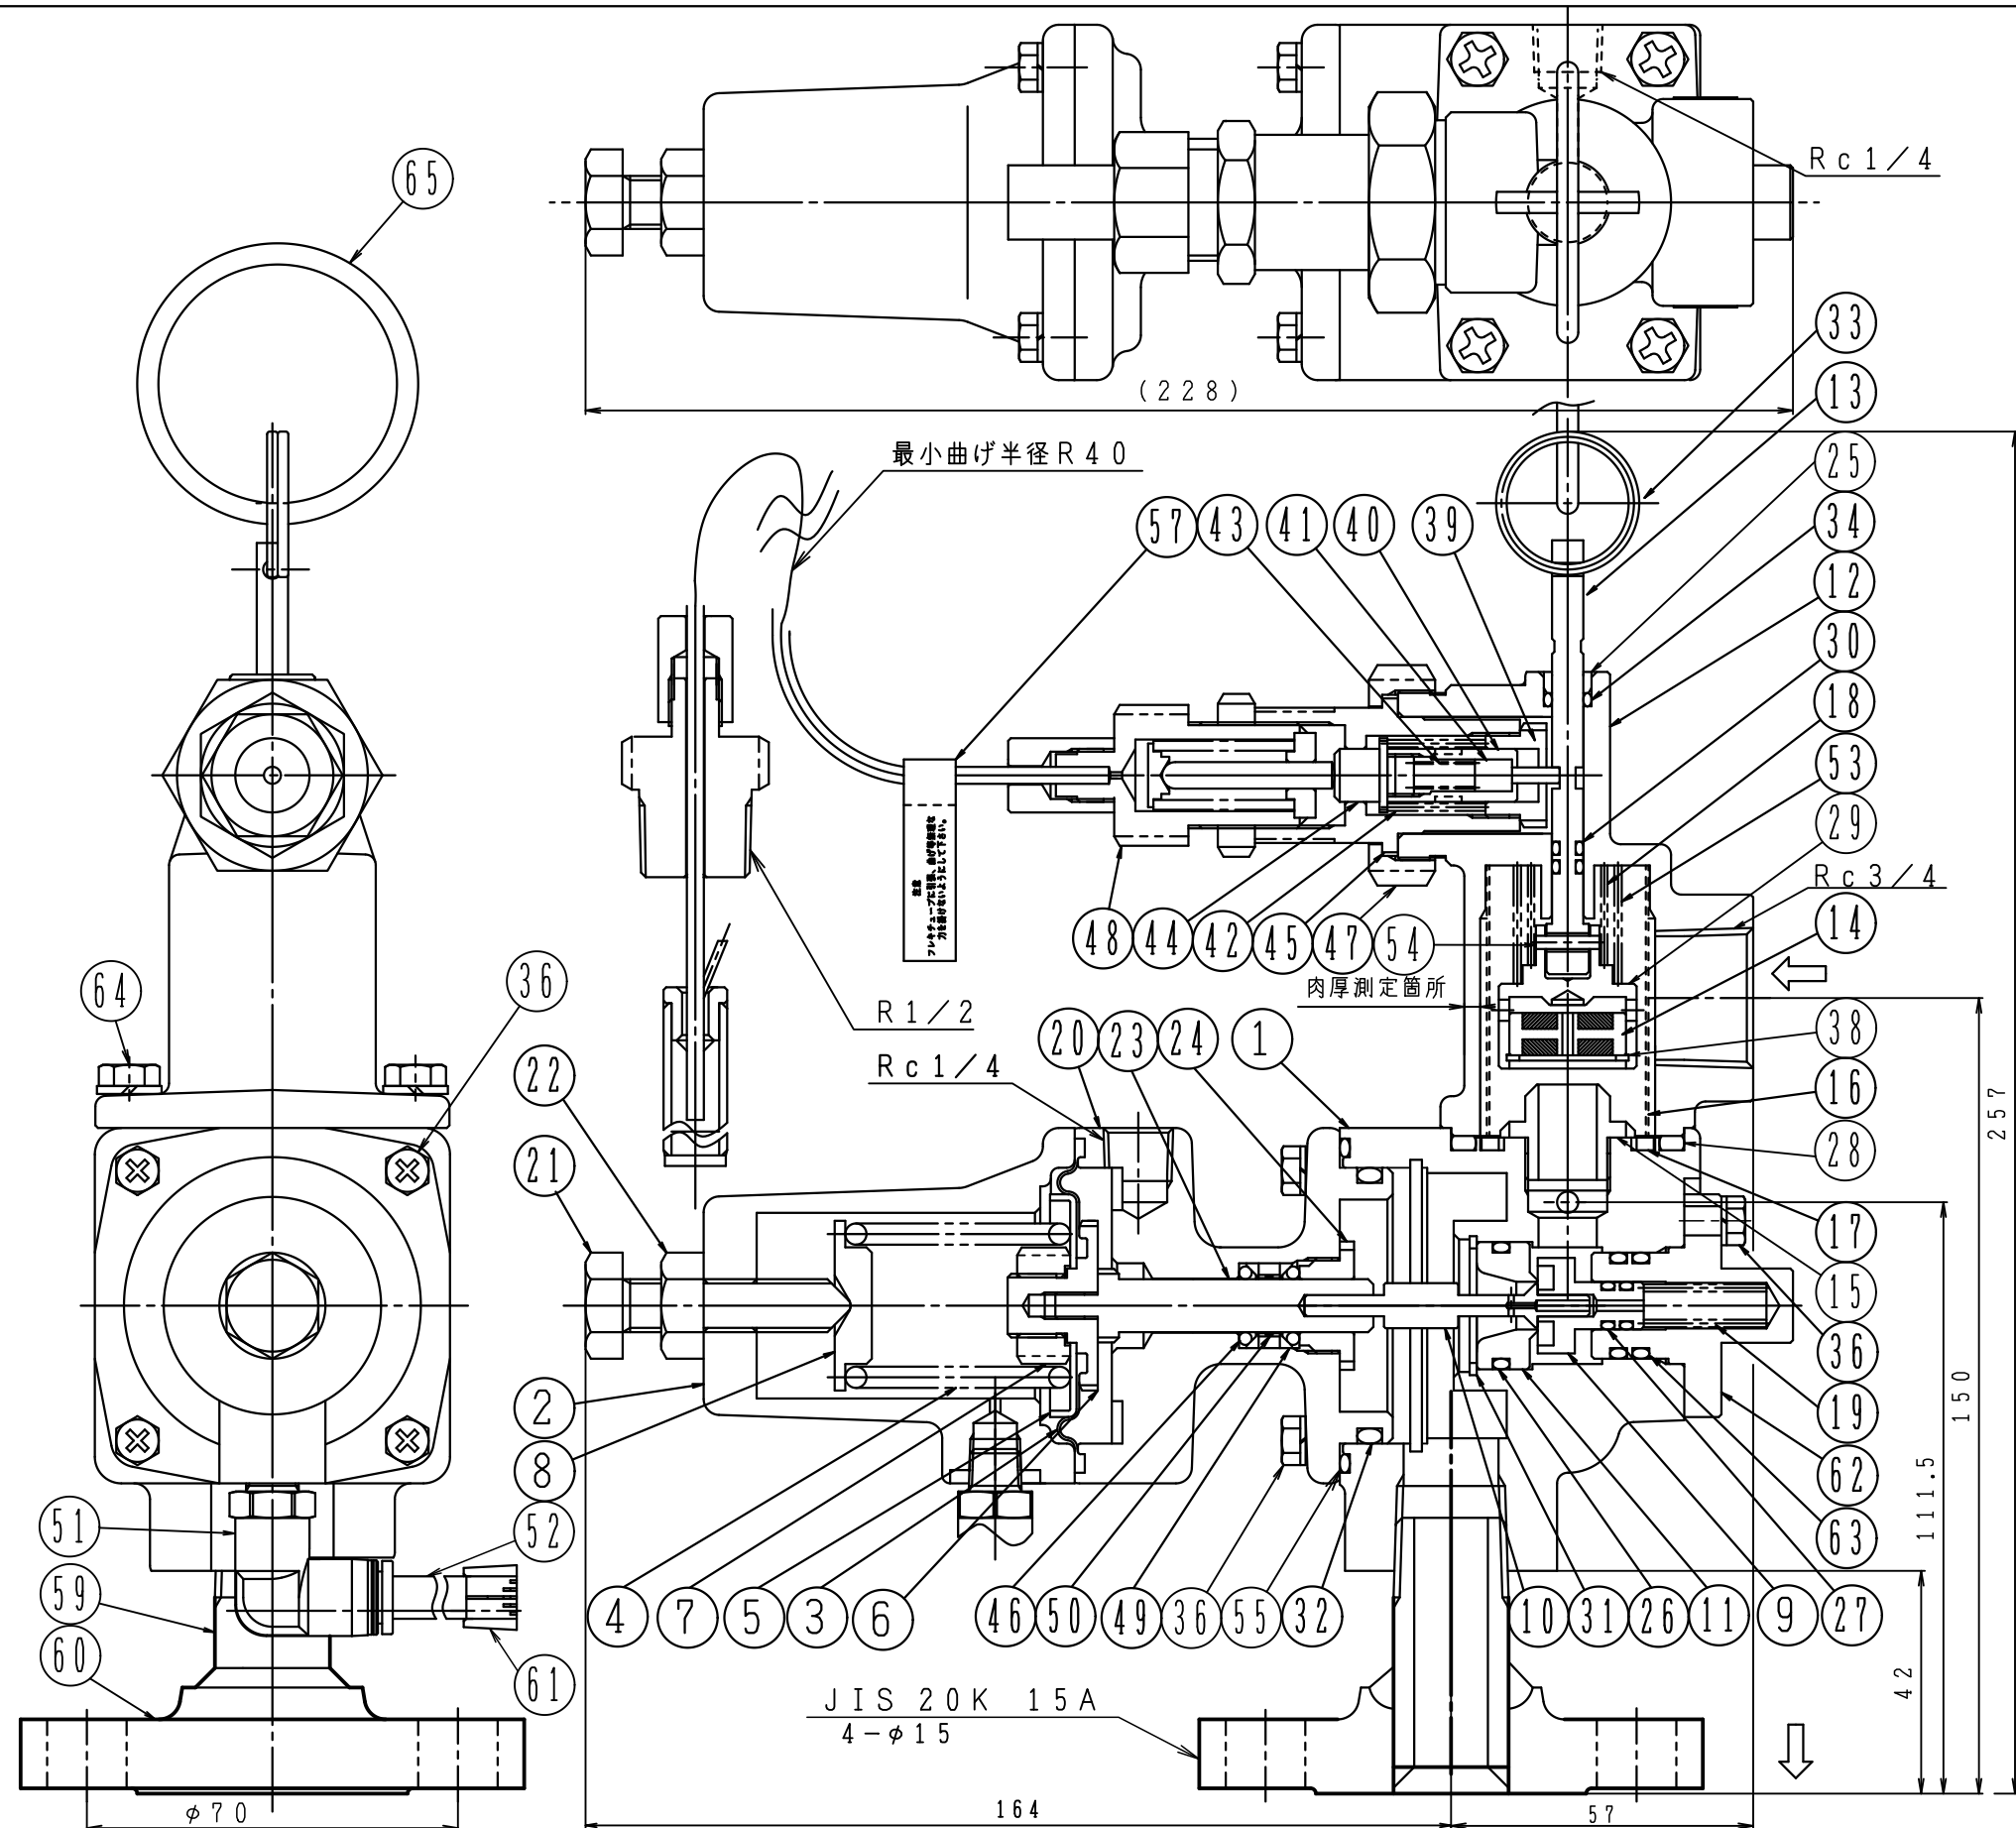

43	押棒スプリング	1	SUS304WPB	
42	押棒カウンタースプリング	1	SUS304WPB	
41	押棒	1	SUS304	
40	押棒ガイド	1	C3604B	
39	ガイドキャップB	1	C3604B	
38	丸R型止め輪	1	バネ用鋼	呼び22
37				
36	SW組込十字穴付六角ボルト	12	ステンレス鋼	JIS M5×16
35				
34	Oリング	1	NBR	JIS P6
33	ダブルリング	1	SUS316	
32	Oリング	1	NBR	JIS P46
31	C形止め輪 穴用	1	SUS304	呼び25
30	Oリング	2	NBR	JIS P3
29	パイロットノズル	1	C3604B	
28	Oリング	1	NBR	JIS P38
27	Oリング	2	NBR	JIS P6 テフロコートタイプ
26	Oリング	1	NBR	JIS P20
25	Oリング押さえ	1	C3604B	
24	ガイドキャップ	1	C3604B	
23	連結棒	1	C3604B	
22	ロックナット	1	SUS304	1種 M10
21	調整ネジ	1	SUS304	
20	ダイヤフラムケース	1	C3771B	
19	カウンタースプリング	1	SUS304-WPB	
18	遮断スプリングA	1	SWPB	
17	ストレーナパッキン	1	NBR	
16	ストレーナ	1	SUS304	
15	遮断ノズル	1	C3604B	
14	遮断弁体	1	C3604B-NBR	
13	スピンドル	1	SUS303	
12	遮断部本体	1	C3771B	
11	ノズル	1	C3604B	
10	弁棒	1	C3604B	
9	弁体	1	C3604B-NBR	
8	調整スプリング押さえ	1	C3604B	
7	六角ナット	1	SUS304	
6	連動子	1	C3604B	
5	受圧板	1	SUS304	
4	調整スプリング	1	SWPB	
3	ダイヤフラム	1	NBR	
2	カバー	1	C3771B	
1	本体	1	C3771B	

番号	部	品	名	数量	材	質	摘	要
型式	LRC-15J							
品名	気化圧力調整弁							
組立図				組立図				
製図				製図				
'18年1月23日				LRC-15J-J				
尺度	図面サイズ	図法	照査	検図	設計	製図		
1:√2	A3	第3角法	中東	斎藤	山田	森		

65	丸リング	1	SUS	52	チューブ	1	ナイロン
64	SW組込十字穴付六角ボルト	4	ステンレス鋼	51	ワンタッチコネクター	1	PBT樹脂 φ8×R1/8 エルボ
63	Oリング	2	NBR	50	Oリング押えスプリング	1	SUS304-WPB
62	底キャップ	1	C3604B	49	ガイドリング	2	C3604B
				48	温度検出エレメント	1	-
				47	押えナット	1	C3604B
				46	Oリング	2	NBR JIS P10A
				45	上部本体	1	C3604B
				44	押棒キャップ	1	C3604B
				43	押棒スプリング	1	SUS304WPB
				42	押棒カウンタースプリング	1	SUS304WPB
				41	押棒	1	SUS304
				40	押棒ガイド	1	C3604B
				39	ガイドキャップB	1	C3604B
				38	丸R型止め輪	1	バネ用鋼 呼び22
				37			
				36	SW組込十字穴付六角ボルト	12	ステンレス鋼 JIS M5×16
				35			
				34	Oリング	1	NBR JIS P6
				33	ダブルリング	1	SUS316
				32	Oリング	1	NBR JIS P46
				31	C形止め輪 穴用	1	SUS304 呼び25
				30	Oリング	2	NBR JIS P3
				29	パイロットノズル	1	C3604B
				28	Oリング	1	NBR JIS P38
				27	Oリング	2	NBR JIS P6 テフロコートタイプ
				26	Oリング	1	NBR JIS P20
				25	Oリング押さえ	1	C3604B
				24	ガイドキャップ	1	C3604B
				23	連結棒	1	C3604B
				22	ロックナット	1	SUS304 1種 M10
				21	調整ネジ	1	SUS304
				20	ダイヤフラムケース	1	C3771B
				19	カウンタースプリング	1	SUS304-WPB
				18	遮断スプリングA	1	SWPB
				17	ストレーナパッキン	1	NBR
				16	ストレーナ	1	SUS304
				15	遮断ノズル	1	C3604B
				14	遮断弁体	1	C3604B-NBR
				13	スピンドル	1	SUS303
				12	遮断部本体	1	C3771B
				11	ノズル	1	C3604B
				10	弁棒	1	C3604B
				9	弁体	1	C3604B-NBR
				8	調整スプリング押さえ	1	C3604B
				7	六角ナット	1	SUS304
				6	連動子	1	C3604B
				5	受圧板	1	SUS304
				4	調整スプリング	1	SWPB
				3	ダイヤフラム	1	NBR
				2	カバー	1	C3771B
				1	本体	1	C3771B

I.T.O株式会社

強度計算書

東大阪市箱殿町10番4号
I・T・O 株式会社

気化圧力調整弁

適用法令

 高压ガス保安法

1. 特定設備検査規則12条
2. 液化石油ガス保安規則関係例示基準16
3. 一般高压ガス保安規則関係例示基準8

別添1 特定設備の技術基準の解釈 第6条 第1項(1)イ①による

$$P \leq 0.385 \sigma_a \eta \quad t = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot \sigma_a \cdot \eta - 1.2 \cdot P} \dots\dots(i)$$

$$P > 0.385 \sigma_a \eta \quad t = \frac{D_i}{2} \left(\sqrt{\frac{\sigma_a \cdot \eta + P}{\sigma_a \cdot \eta - P}} - 1 \right) \dots\dots(ii)$$

$$D_i = D + 2\alpha \quad t_b = t + \alpha$$

t : 胴板の計算最小厚さ mm P : 設計圧力 MPa
 D_i : 腐れしろを含まない円筒胴の内径 mm D : 円筒胴の内径 mm
 σ_a : 設計温度における材料の許容引張応力 N/mm^2 η : 溶接継手の効率
 α : 腐れしろ mm t_a : 実最小肉厚 mm t_b : 胴板の所要最小厚さ(但し、1.5以上) mm

$P = 1.8 \text{ MPa}$ $\sigma_a = 79 \text{ N/mm}^2$ (C3771B) $\eta = 1$ $\alpha = 1$
 設計温度: $-25 \sim +90^\circ\text{C}$


$0.385 \sigma_a \eta = 30.4$ より (i) 式を適用する

(i) $\dots\dots t = \frac{1.8 \times D_i}{2 \times 79 \times 1 - 1.2 \times 1.8} = 0.0116 \times D_i$

$$D_i = D + 2 \times 1 = D + 2 \quad t_b = t + 1$$




弊社製気化圧力調整弁遮断部本体の応力最大となる部分の寸法は次の通りである。

品名	D mm	D _i mm	t _a mm	t mm	t _b mm	t _a /t _b
LRC-15	33	35	3.0	0.5	1.5	2.0
LRC-20	33	35	3.0	0.5	1.5	2.0
LRC-15J	33	35	3.0	0.5	1.5	2.0
LRC-20J	33	35	3.0	0.5	1.5	2.0
LRC-15H	33	35	3.0	0.5	1.5	2.0
LRC-20H	33	35	3.0	0.5	1.5	2.0

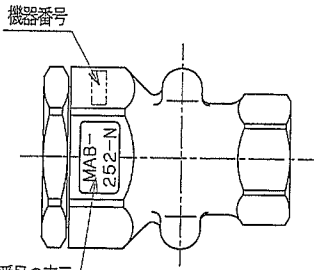

表示例

認定試験者番号の表示

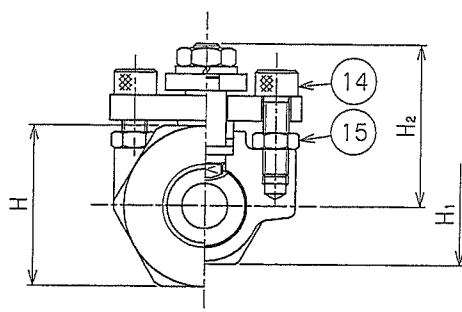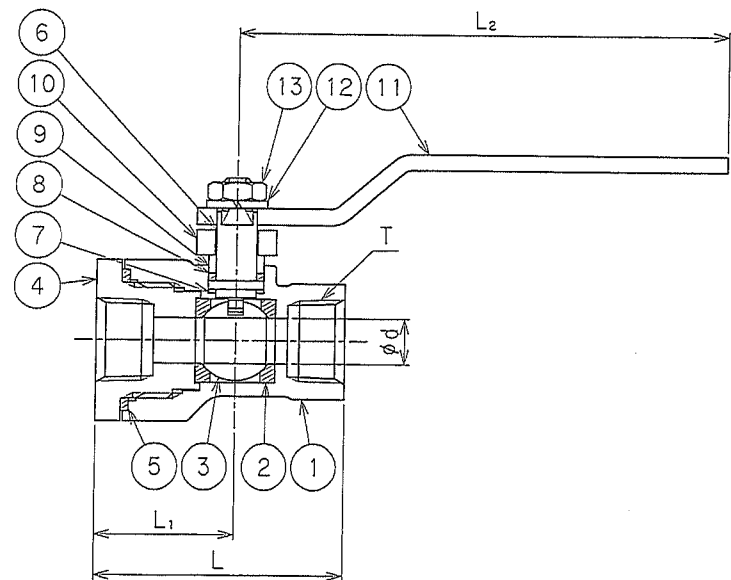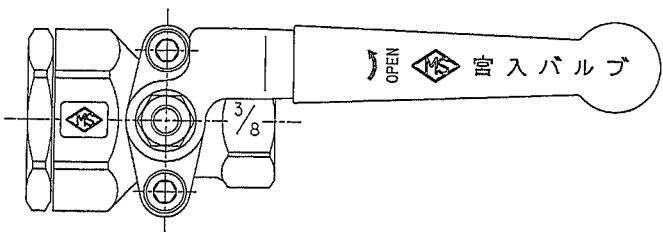

呼び径	d	T	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₂	製品コード
8A	9	Rc 1/4	50	28	100	32	23	32	BS-230-00-08
10A	9	Rc 3/8	50	28	100	32	23	32	BS-230-00-10



大臣認定品

設計圧力	2.35	MPa
設計温度	-10~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.35	MPa

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
1	原図書替	K.S	YY	94.6.2
2	圧力単位変更	N.I	YY	97.3.10
3	設計、気密圧力変更	NI	T.H	97.5.15
4	管用テーパなしの表記訂正	NI	中込 窪田	94.11.26

15	ナット	SUS304	2	
14	六角穴付キボルト	SUS304	2	
13	ナット	SUS304	1	
12	スプリングワッシャ	SUS304	1	
11	ハンドル	SS400	1	
10	パッキンプレート	SS400	1	
9	グランド	C3604B	1	
8	グランドパッキン	PTFE	1	
7	スラストパッキン	PTFE	1	充填材入り
6	ステム	C3604B	1	
5	パッキン	PTFE	1	
4	ソケット	C3604B	1	
3	ボール	C3604B	1	
2	シートパッキン	PTFE	2	充填材入り
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
ねじ込み式ボールバルブ				
BS-230				
Rc				
DWG.No.		REV.		
B-28032-00		4		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
K.K	保坂	吉田	94.6.2	

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
 株式会社宮入バルブ製作所

肉厚強度計算書

株式会社 **宮入バルブ製作所**



本計算書は次の法令による式を準用しています。

- 高圧ガス保安法 一般高圧ガス保安規則 例示基準 8.
- 液化石油ガス保安規則 例示基準 16.
- コンビナート等保安規則 例示基準 5.

特定設備検査規則 第12条 例示基準 特定設備の技術基準の解釈 第6条 第1項 (1) イ ①

$$(1) t = \frac{PD_i}{2\sigma_a \eta - 1.2P} \quad \text{---- } (P \leq 0.385\sigma_a \eta \text{ の場合})$$

$$(2) t = \frac{D_i}{2} \left(\sqrt{\frac{\sigma_a \eta + P}{\sigma_a \eta - P}} - 1 \right) \quad \text{---- } (P > 0.385\sigma_a \eta \text{ の場合})$$

- t : 最小厚さ mm
- σ_a : 許容引張応力 N/mm²
- D_i : 内径(腐れ代を除く) mm
- η : 継手効率 $\frac{1}{\quad}$
- C : 腐れ代 $\frac{0}{\quad}$ mm

種類・形式 : ねじ込み式ボールバルブ
BS-230

営業図番

B-28032

設計圧力(P) : 2.35 (MPa)



設計温度 : -10~120 (°C)

呼び径	材 質	許容引張 応力 σ_a	内径 D _i	計算式 0.385 $\sigma_a \eta$	計算式 最小厚さ t	計算最小厚さ +腐れ代 t+C	規定最小肉厚
8A	C3771B	73	16.8	28.10	1	0.28	2.0
10A	C3771B	73	16.8	28.10	1	0.28	2.0

△4	書式変更	NI	中込	印	02.5.28
△3	書式変更	NI	中込	吉田	01.8.9
記号	変 更 記 事				

承認	吉田
検 図	Y.Y
作 成	一瀬
日 付	97.3.10

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
7	表示例を変更	TH	YY	吉田 97.12.3
8	作動性能追記	NI	YY	吉田 98.2.6
9	設定圧力表追記	TN	KM	窪田 08.6.27
10	見直し	小澤	中込	窪田 10.11.9

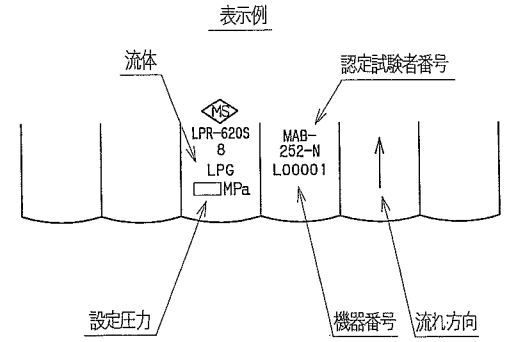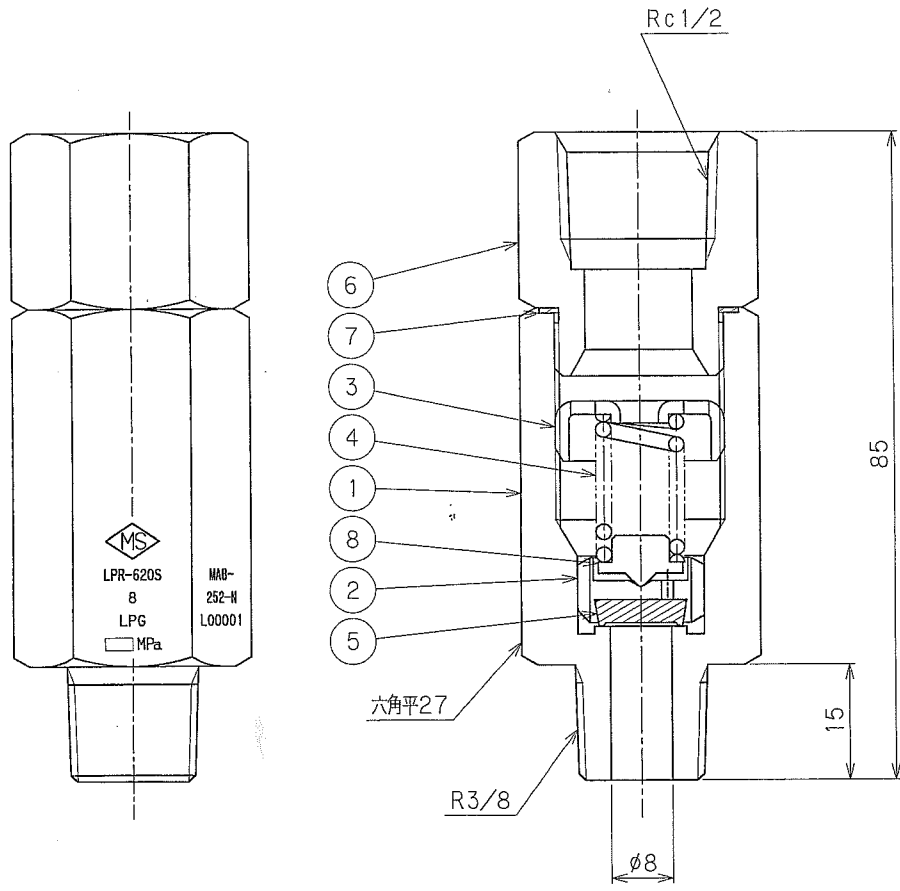

設定圧力表

製品コード	設定圧力範囲 (MPa)
LPR-620S-00-031	0.26~0.40
LPR-620S-00-050	0.41~0.63
LPR-620S-00-080	0.64~0.95
LPR-620S-00-108	0.96~1.25
LPR-620S-00-140	1.26~1.60
LPR-620S-00-180	1.61~2.00
LPR-620S-00-224	2.01~2.50

注) 特定設定圧力品
以下の設定圧力の場合は専用の製品コードになります。

設定圧力 (MPa)	製品コード
1.06	LPR-620S-00-106
1.77	LPR-620S-00-177

大臣認定品

設計圧力	2.5	MPa
設計温度	-10~120	°C
耐圧試験圧力	3.8	MPa
気密試験圧力	2.5	MPa
設定圧力		MPa
吹始め圧力	設定圧力の 90%~100%	
吹出し圧力	設定圧力の 110% 以下	
吹止り圧力	設定圧力の 80% 以上	
製品コード	設定圧力表による	

8	スプリング受け	C3604B	1	
7	パッキン	PTFE	1	
6	ソケット	C3604B	1	
5	シートパッキン	FPM	1	
4	スプリング	SUS304	1	
3	スプリング押エ	C2680P	1	
2	弁体	C3604B	1	
1	ボディ	C3604B	1	
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS

ねじ込み式安全弁
LPR-620S
呼び径10A

DWG. No. B-37515-00 REV. 10

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
小林	保坂	河西	94.6.14

MS MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

肉厚強度計算書

株式会社 宮入バルブ製作所



本計算書は次の法令による式を準用しています。

- 高圧ガス保安法 一般高圧ガス保安規則 例示基準 8.
- 液化石油ガス保安規則 例示基準 16.
- コンビナート等保安規則 例示基準 5.

特定設備検査規則 第12条 例示基準 特定設備の技術基準の解釈 第6条 第1項 (1) イ ①

$$(1) t = \frac{PD_i}{2\sigma_a \eta - 1.2P} \quad \text{---- } (P \leq 0.385\sigma_a \eta \text{ の場合})$$

$$(2) t = \frac{D_i}{2} \left(\sqrt{\frac{\sigma_a \eta + P}{\sigma_a \eta - P}} - 1 \right) \quad \text{---- } (P > 0.385\sigma_a \eta \text{ の場合})$$

- t : 最小厚さ mm
- σ_a : 許容引張応力 N/mm²
- D_i : 内径 (腐れ代を除く) mm
- η : 継手効率 $\frac{1}{C}$
- C : 腐れ代 0 mm

種類・形式 : ねじ込み式安全弁
LPR-620S


営業図番
B-37515

設計圧力 (P) : 2.5 (MPa)

設計温度 : -10~120 (°C)

呼び径	材 質	許容引張 応力 σ_a	内径 D _i	計算式 0.385 $\sigma_a \eta$	計算 最小厚さ t	計算最小厚さ +腐れ代 t+C	規定最小肉厚
10A	C3604B	71	8	27.33	1	0.15	2.0

承認	吉田
検 図	Y.Y
作 成	一瀬
日 付	97.3.10

5	書式変更	NI	中込		02.5.23
4	書式変更	NI	中込	吉田	01.8.21
記号	変 更 記 事				

安全弁吹出し量計算書

株式会社 宮入バルブ製作所



適用基準

- ・ 一般高圧ガス保安規則
- 高圧ガス保安法 ・ 液化石油ガス保安規則
- ・ コンビナート等保安規則

計算式

$$W = ACKP_1 \sqrt{\frac{M}{ZT}}$$

- W : 規定吹出し量 (kg/H)
- A : 吹出し面積 (cm²)
 - (イ) 全量式安全弁 ----- $A = \frac{1}{4} \pi D^2$
 - (ロ) (イ)に揚げるもの以外の安全弁 ----- $A = \pi DL$
- C : 断熱指数の数値に対応する値
- K : 吹出し係数 0.655
- P₁ : 吹出し量決定圧力 (MPa abs)
 - (イ) 液化ガスの場合 (設定圧力×1.2+0.1)
 - (ロ) 圧縮ガスの場合 (設定圧力×1.1+0.1)
- M : ガスの分子量
- T : 吹出し量決定圧力におけるガスの温度 (K)
- D : 弁座口の径 (全量式の場合はのど部の径) (cm)
- L : 弁リフト (cm)
- Z : 吹出し量決定圧力におけるガスの圧縮係数 (不明の場合は1とする)


種類・形式 ねじ込み式安全弁
LPR-620S

営業図番

B-37515

呼び径	D cm	流体種類	M	A cm ²	C	L cm	T K	Z	設定圧力 MPa	P ₁ MPa abs	W kg/H
10A	0.8	LPG (プロパン)	44.1	0.45	2495	0.18	348	1	0.96	1.25	327

株式会社千代田機械製作所 殿

記号	変更記事	検図承認	日付	承認	
				検図	中込
				作成	一瀬
				日付	02.8.28



仕様書 Specification

項目 Item	内容 Specifications
名称 Type	ストップ弁 Stop Valve
型式 Model	I V - 2 0 6 C
使用圧力 Working Pressure	2 . 4 0 MP a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	2 . 5 0 MP a
耐圧 Hydrostatic Test	4 . 0 0 MP a
入口接続 Inlet Connection	R c 1 / 4
出口接続 Outlet Connection	R c 1 / 4
面間寸法 Spacing Dimension	4 5 mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 3 5 ~ 6 0 °C
質量 Product Weight	約 Approx. 0 . 2 1 k g
本体材質 Material of Body	C 3 7 7 1 B (F O R G E D B R A S S)
備考 Note	


DATE: Nov.25.2015

Ⓢ I·T·O株式会社
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号
10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590

仕 様

設計圧力 (MPa)	2.4
耐圧試験圧力 (MPa)	4.0
気密試験圧力 (MPa)	2.5
設計温度 (℃)	-35~90

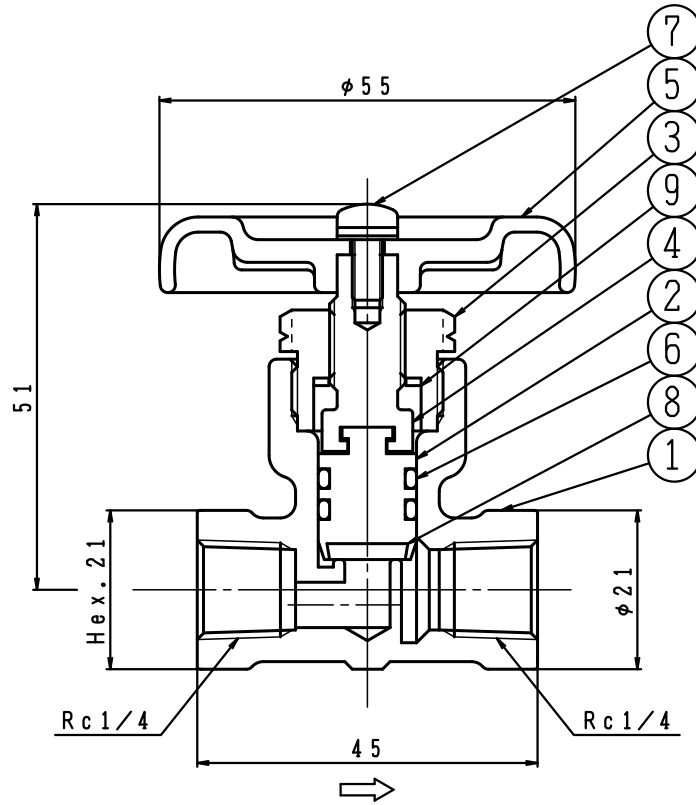

9	パ ッ キ ン	1	P A	
8	シ ー ト パ ッ キ ン	1	P A	
7	十 字 穴 付 キ ナ ベ 小 ネ ジ	1	SUSXM7	M4×8 平座金・バネ座金付
6	O リ ン グ	2	N B R	P10
5	ハ ン ド ル	1	ADC12	
4	ス ピ ン ド ル	1	C3604B	
3	大 ナ ッ ト	1	C3604B	
2	弁 体	1	C3604B	
1	本 体	1	C3771B	
番号	部 品 名	数 量	材 質	摘 要

型 式	IV-206C	製 図 日	'14年 4月 1日	図 番	IV-206C-J
品 名	ストップバルブ	尺 度	1:1	図 法	第3角法
組 立 図		照 査	田 中	検 図	平 山
I.T.O株式会社		設 計	折 高	製 図	折 高

強度計算書

東大阪市箱殿町10番4号
I・T・O 株式会社

ストップ弁

適用法令

 高压ガス保安法

1. 特定設備検査規則12条
2. 液化石油ガス保安規則関係例示基準16
3. 一般高压ガス保安規則関係例示基準8

別添1 特定設備の技術基準の解釈 第6条 第1項(1)イ①による

$$P \leq 0.385 \sigma_a \eta \quad t = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot \sigma_a \cdot \eta - 1.2 \cdot P} \dots\dots(i)$$

$$P > 0.385 \sigma_a \eta \quad t = \frac{D_i}{2} \left(\sqrt{\frac{\sigma_a \cdot \eta + P}{\sigma_a \cdot \eta - P}} - 1 \right) \dots\dots(ii)$$

$$D_i = D + 2\alpha \quad T = 2.5t + \alpha$$

{
t : 胴板の計算最小厚さ mm P : 設計圧力 MPa
D_i : 腐れしろを含まない円筒胴の内径 mm D : 円筒胴の内径 mm
σ_a : 設計温度における材料の許容引張応力 N/mm² η : 溶接継手の効率
α : 腐れしろ mm t_a : 実最小肉厚 mm T : 規定最小肉厚(但し、2.5以上)mm
}

P = 2.4 MPa σ_a = 79 N/mm² (C3771B) η = 1 α = 1
 設計温度 : -35 ~ +90 °C

0.385 σ_a η = 30.4 より (i) 式を適用する

$$(i) \quad \dots\dots t = \frac{2.4 \times D_i}{2 \times 79 \times 1 - 1.2 \times 2.4} = 0.0155 \times D_i$$

$$D_i = D + 2 \times 1 = D + 2 \quad T = 2.5t + 1$$

弊社製ストップ弁本体の応力最大となる部分の寸法は次の通りである。

品名	D mm	D _i mm	t _a mm	t mm	T mm	t _a /T
IV-206C	13.1	15.1	2.8	0.3	2.5	1.1
IV-212A	22.1	24.1	3.3	0.4	2.5	1.3
IV-215B	22.1	24.1	3.3	0.4	2.5	1.3



仕 様 書


Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	二段式一次用調整器 First Stage Regulator		
型 式 Model	CM-50V		
入口圧力 Inlet Pressure	0.10~1.56		MPa
出口圧力 Outlet Pressure	0.032~0.083		MPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	0.095		MPa 以下 or less
容 量 Capacity	50kg/h (C ₃ H ₈)		
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80	MPa
	出口側 Outlet	0.30	MPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70	MPa
	出口側 Outlet	0.80	MPa
入口接続 Inlet Connection	JIS 20K 20A		フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	JIS 10K 20A		フランジ Flange
面間寸法 Spacing Dimension	215		mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-5~60		℃
質 量 Product Weight	約 Approx.	4.5	kg
備考 Note			

DATE: Apr.1.2014

Ⓜ I·T·O株式会社
〔 Ⓜ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町10番4号
10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590

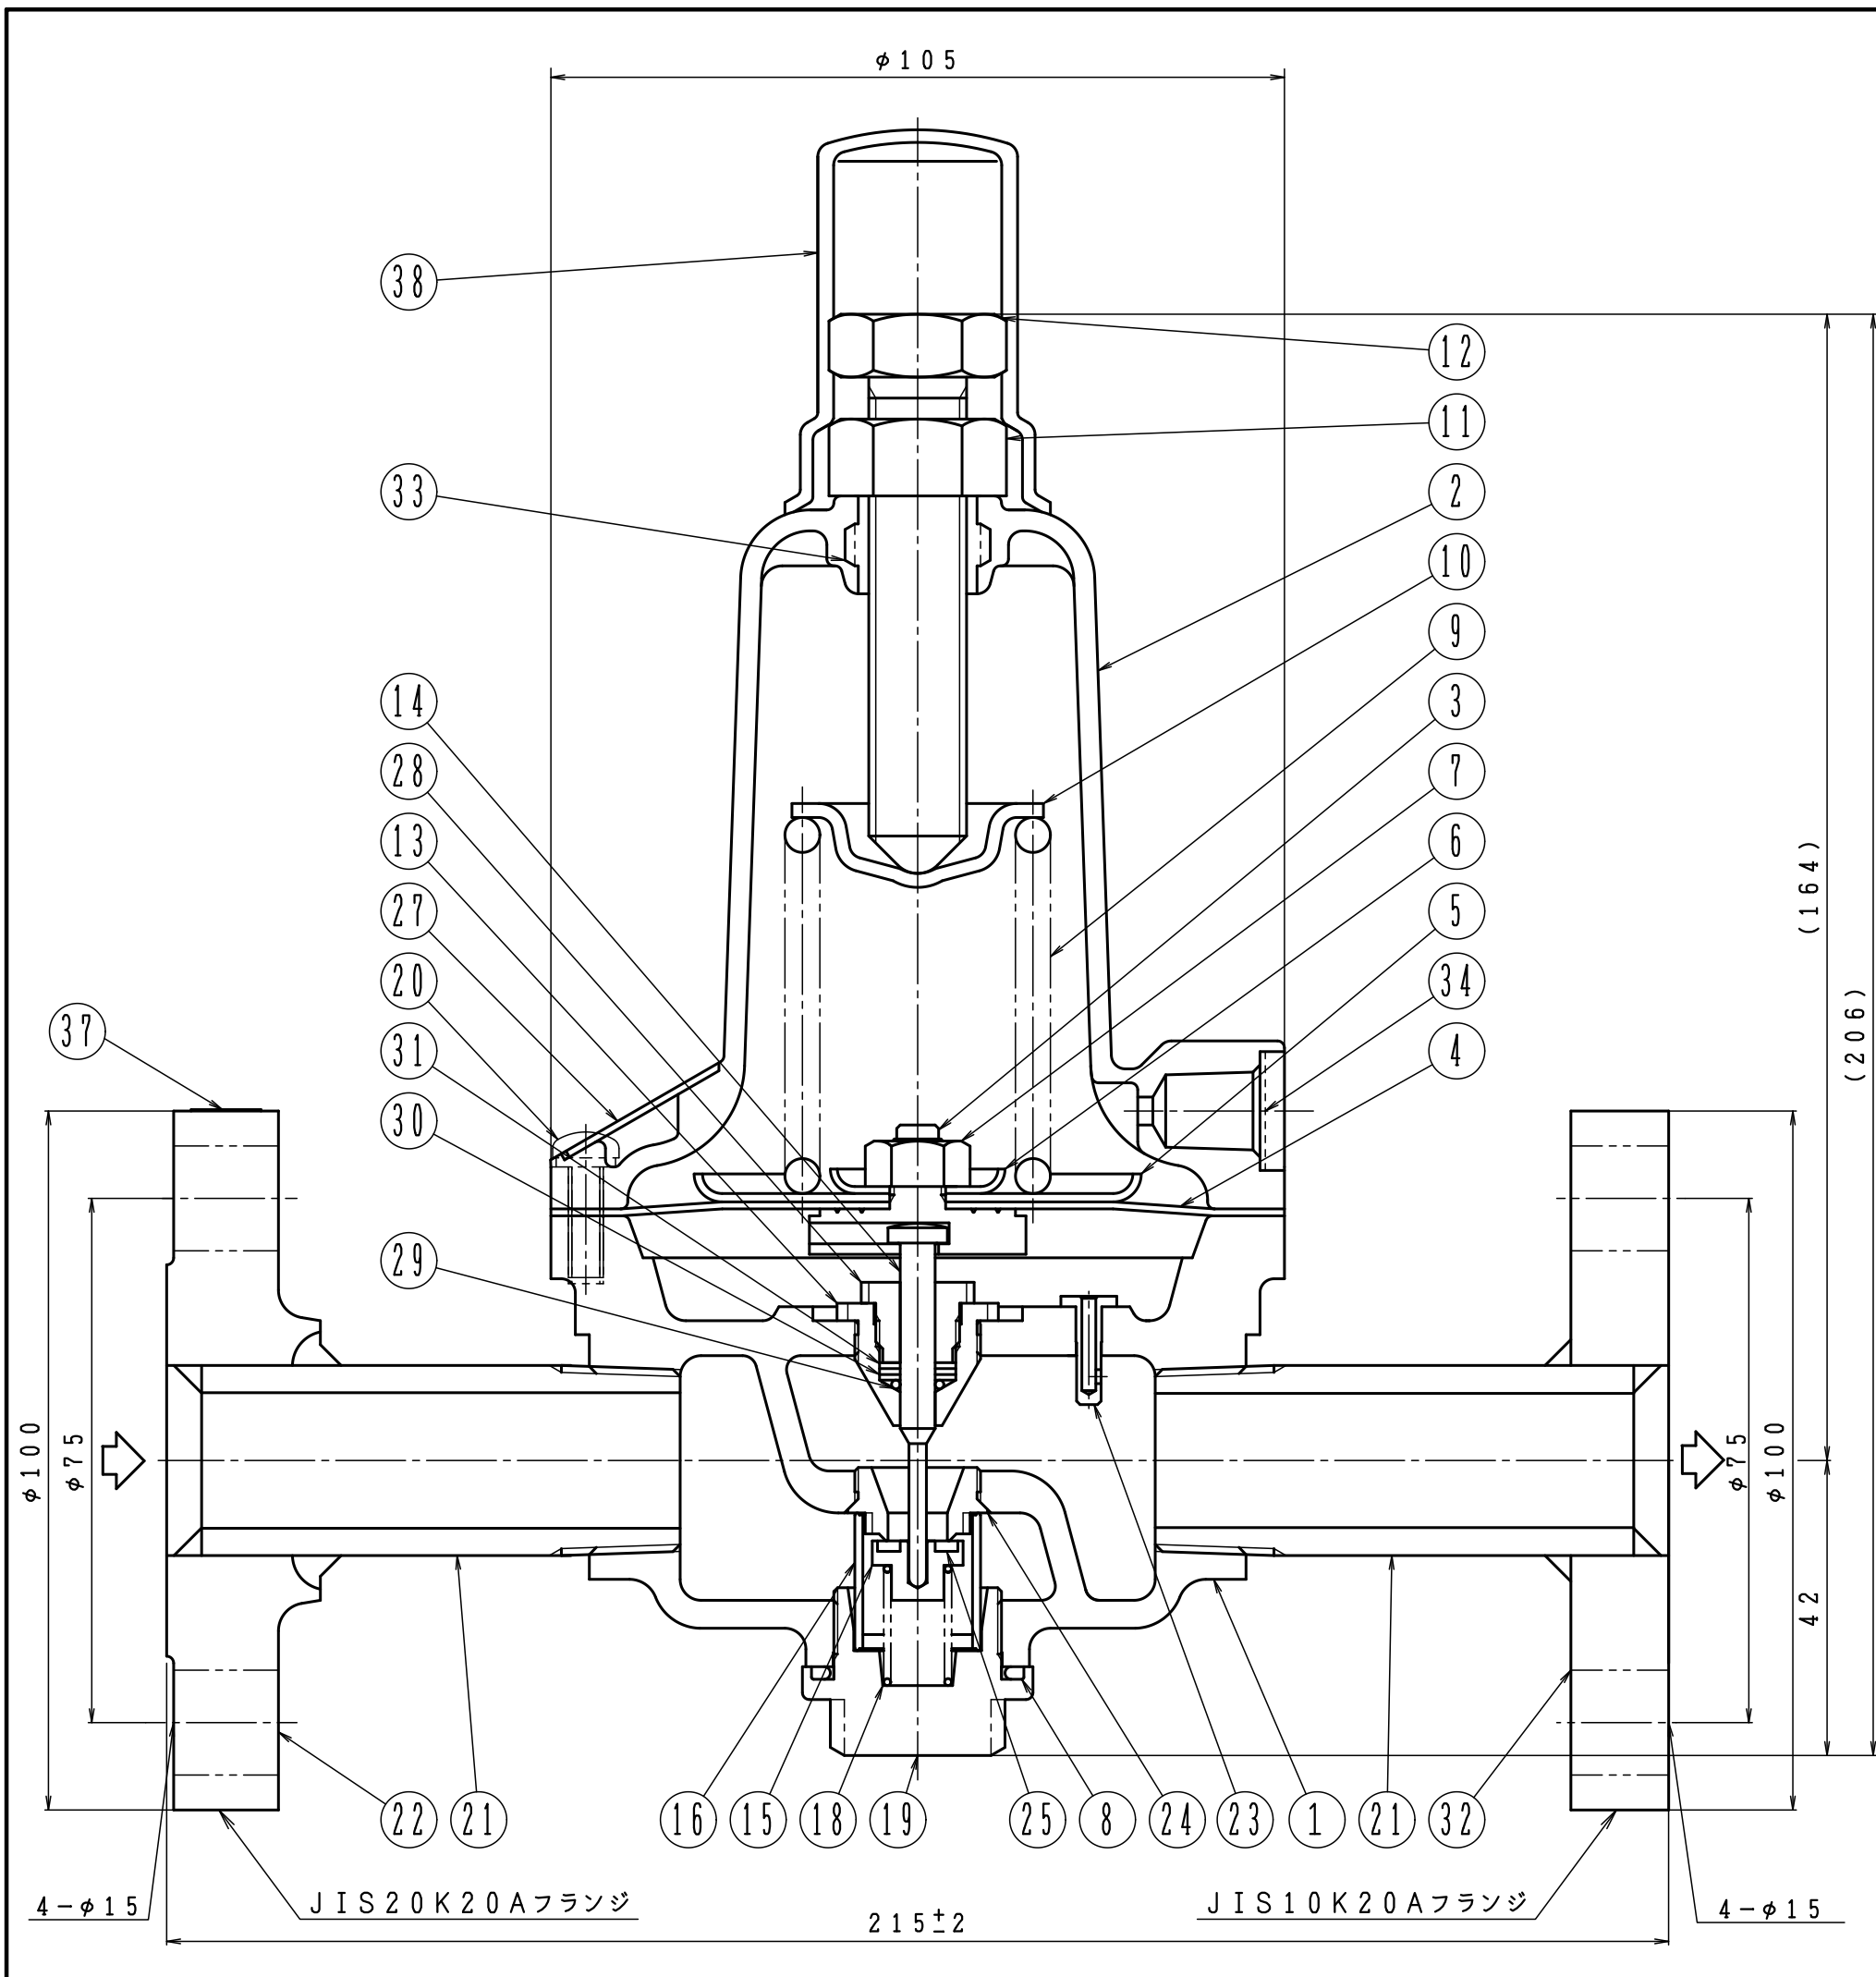

38	防水キャップ		軟質塩化ビニル	
37	入口シール	1		
36				
35				
34	カバーストレーナ	1	SUS304-W1/2H	
33	インサート金具	1	C3604B	
32	フランジ	1	SS400	
31	調整用波形座金	3	バネ用鋼 <落合> WW-5(t=0.3)	
30	平座金	1	S P C C 旧JIS小形丸5(t=0.8)	
29	リング	1	N B R JIS P5	
28	ガイドキャップ	1	C3604B	
27	ネームプレート	1	A1100P	
26				
25	弁ゴム	1	N B R	
24	ノズル	1	C3604B	
23	通気管	1	C3604B	
22	フランジ	1	S 2 5 C	
21	短管	2	STPG370	
20	バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ	6	ステンレス鋼 JIS M5×18 ラスパード処理5~10μ	
19	底キャップ	1	C3771B	
18	底スプリング	1	S W P A	
17				
16	スクリーン	1	PA66 110メッシュ	
15	弁体	1	C3604B	
14	弁棒	1	SUS303	
13	ガイド	1	C3604B	
12	調整ネジ	1	SUS304	
11	六角ナット	1	SS400 JIS 1種 M14	
10	スプリング押エ	1	S P C C	
9	調整スプリング	1	S W P B	
8	リング	1	N B R JASO 2026	
7	六角ナット	1	SS400 JIS 1種 M8	
6	ナット受ケ	1	S P C C	
5	受圧板	1	S P C C	
4	ダイヤフラム	1	N B R	
3	連動子	1	C3604B	
2	カバー	1	ADC12	
1	本体	1	FCD-S	
番号	品名	数量	材質	摘要

型式	CM-50V					
品名	二段式一次用調整器					
組立図						
製図	番					
'14年10月3日	CM-50V-J-02					
尺度	図面サイズ	図法	照査	検図	設計	製図
1:1	A3	第3角法	田中	平山	高橋	高橋

I.T.O株式会社

強度計算書

二段式一次用調整器

東大阪市箱殿町10番4号
I・T・O 株式会社

適用法令

 高压ガス保安法

1. 特定設備検査規則12条
2. 液化石油ガス保安規則関係例示基準16
3. 一般高压ガス保安規則関係例示基準8

別添1 特定設備の技術基準の解釈 第6条 第1項(1)イ①による

$$P \leq 0.385 \sigma a \eta \quad t = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot \sigma a \cdot \eta - 1.2 \cdot P} \dots\dots(i)$$

$$P > 0.385 \sigma a \eta \quad t = \frac{D_i}{2} \left(\sqrt{\frac{\sigma a \cdot \eta + P}{\sigma a \cdot \eta - P}} - 1 \right) \dots\dots(ii)$$

$$D_i = D + 2\alpha \quad T = 2.5t + \alpha$$

$\left[\begin{array}{ll} t : \text{胴板の計算最小厚さ mm} & P : \text{設計圧力 MPa} \\ D_i : \text{腐れしろを含まない円筒胴の内径 mm} & D : \text{円筒胴の内径 mm} \\ \sigma a : \text{設計温度における材料の許容引張応力 N/mm}^2 & \eta : \text{溶接継手の効率} \\ \alpha : \text{腐れしろ mm} & t_a : \text{実最小肉厚 mm} \quad T : \text{規定最小肉厚(但し、3.5以上)mm} \end{array} \right]$

$P = 1.8 \text{ MPa} \quad \sigma a = 66 \text{ N/mm}^2 \text{ (FCD-S)} \quad \eta = 1 \quad \alpha = 1$
設計温度: $-5 \sim +100^\circ\text{C}$

$0.385 \sigma a \eta = 25.4$ より (i) 式を適用する

$$(i) \quad \dots\dots t = \frac{1.8 \times D_i}{2 \times 66 \times 1 - 1.2 \times 1.8} = 0.0139 \times D_i$$

$$D_i = D + 2 \times 1 = D + 2 \quad T = 2.5t + 1$$

弊社製二段式一次用調整器本体の応力最大となる部分の寸法は次の通りである。

品名	D mm	D _i mm	t _a mm	t mm	T mm	t _a /T
CM-50V	36	38	4.0	0.6	3.5	1.1
GM-16AV	48	50	7.0	0.7	3.5	2.0
GM-100V	48	50	7.0	0.7	3.5	2.0
GM-200V	70	72	7.0	1.0	3.5	2.0
GM-300V	70	72	7.0	1.0	3.5	2.0
GM-400V	100	102	10.0	1.5	4.8	2.0
GM-500V	100	102	10.0	1.5	4.8	2.0