


都市ガス

ライフラインの 早期復旧に備える「P^{ピー}A^{エー}」



都市ガス(13A、12A)仕様のガス器具をそのまま使えます。

●PA(ピーエー)は、原料のプロパンガスと空気を混合させて、安定したプロパン・エアーガス(擬似的な都市ガス)を製造する設備です。

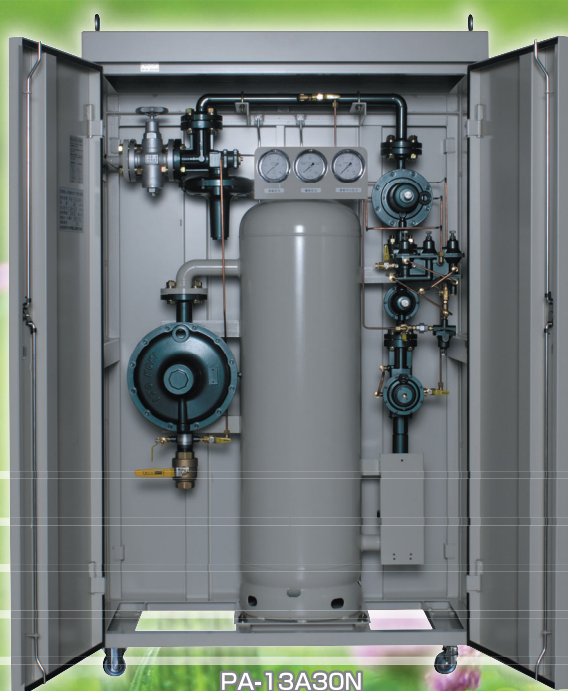

PA-13A30N

平成20年度日本ガス協会
技術大賞受賞



平成22年度日本ガス協会
技術賞受賞

PA-13A30NA



PA-13A8



PA-13A4NA

平成12年度日本ガス協会
技術賞受賞

 **I.T.O株式会社**




ISO 9001 980R-117
ISO 14001 05ER-554
当社は、ISO9001(本社、本社工場、流通工場)
ISO14001(本社、本社工場、流通工場)を認証取得しております。

いざっ!!

という時の不断の備えはガスにも必要です。

通常のガス供給状態

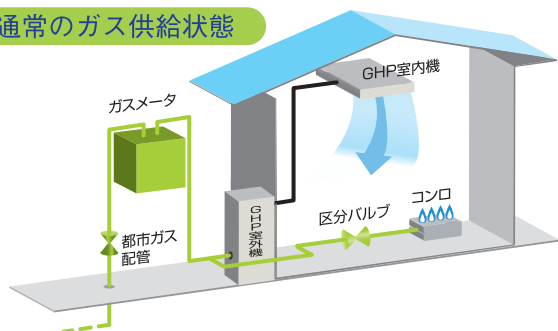


地震などの災害で、都市ガスが止まっても、

ピーエー PAでガス供給を再開!



自治体、救急指定病院、老人福祉施設、避難場所（公民館や学校）などにPAを備えれば、都市ガスが復旧するまでの間にガスの供給を受ける事ができます。

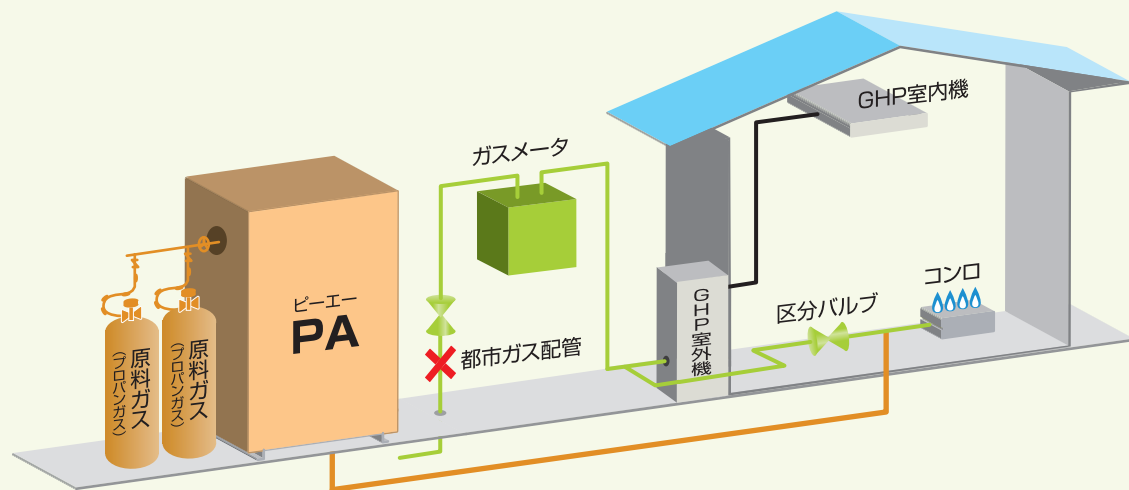

病院・老人施設・学校などでの設置事例



新潟中越沖地震 老人福祉施設



新潟中越沖地震 老人福祉施設



新潟中越沖地震 老人福祉施設



新潟中越沖地震 救急指定病院(厨房)



新潟中越沖地震 救急指定病院(GHP)



新潟中越沖地震 避難場所(中学校)

ピーエー PAの開発と活躍

1990年
地震対策用として試作機を製作。

1995年
阪神淡路大震災時に都市ガス供給の復旧までの臨時供給設備として活躍。

2004年・2007年
新潟県中越地震、新潟県中越沖地震にて病院、福祉施設などで使用され、臨時供給に必要不可欠な設備として認知されました。

※設置についての詳細につきましては、弊社営業員へお問合せください。また、設置の際は取扱説明書の指示に従い、安全にご使用ください。

●お問い合わせは

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所
I.T.O株式会社



古紙配合再生紙を使用しています。

本社・工場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号
滋賀工場 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
営業開発部/東京支店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
営業開発部/名古屋支店 〒451-0042 名古屋市中区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
営業開発部/大阪支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
営業開発部/九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590
TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045
TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514
TEL 052-386-0126 FAX 052-386-0128
TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210
TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023

<http://www.itokoki.co.jp>

114C-PAPR-04-2507-2000N